

# 水道局だより

## あたりまえ そんнамいずこそ たからもの

(第59回水道週間スローガン)


平成29年6月1日発行  
平成29年 第2号  
水道局  
☎237-5811 FAX 237-1210

### 平成29年度水道事業会計予算

水道事業は、皆さんからの水道料金で運営されています。経営の効率化を図り、将来にわたって安定供給を続けるため、浄水場や配水管の整備など施設の改修に取り組んでいます。




#### ▶ 収支予算の内訳

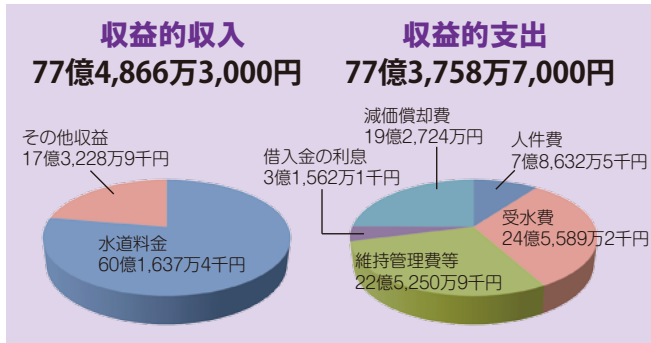

**主な収入** 水道料金

**主な支出** 各施設、配水管などの施設維持管理費、県営水道からの受水費、借入金の支払利息、減価償却費など

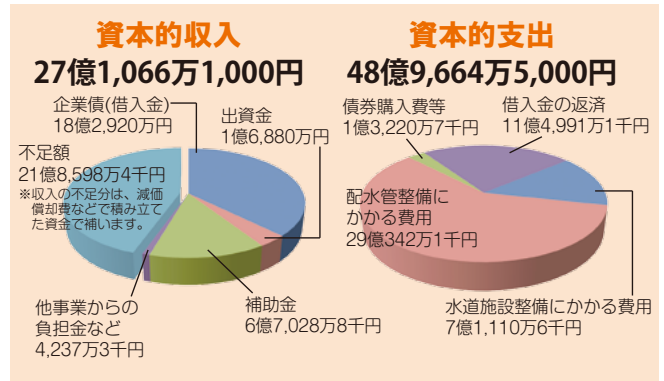

**主な収入** 企業債(借入金)、国庫補助金

**主な支出** 水道施設の建設改良費、借入金の元金償還など

### 安心して飲める水を供給するために

水道水は、人の健康に影響が生じないように、十分に安全性を考慮した水質基準が設定されています。市では安心して飲むことのできる水道水を供給するために浄水場で緩速ろ過、急速ろ過、膜ろ過などの方式による浄水処理を行い、適正な維

持管理に努めています。

これからも、安全でおいしい水道水を供給できるよう、水質検査体制を整えて十分な水質を保つことはもちろん、水源地域の環境保全にも努めていきます。

※数値などは全て、平成28年度の平均値です。

#### 平成28年度津市給水栓水質検査結果

項目	水質基準	採水場所				
		寿町	榑原町	河芸町千里ヶ丘	安濃町安濃	芸濃町北神山
一般細菌	100個/㎖以下	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	6.5	3.9	6.0	8.6	8.4
有機物等(全有機炭素の量)	3mg/ℓ以下	0.7	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8~8.6	7.2	7.3	7.5	7.4	6.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項目	水質基準	採水場所				
		美里町三郷	一志町虹が丘	白山町南家城	白山町伊勢見	美杉町八知
一般細菌	100個/㎖以下	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	3.7	8.6	8.9	3.7	4.6
有機物等(全有機炭素の量)	3mg/ℓ以下	0.5	0.7	0.7	0.6	0.8
pH値	5.8~8.6	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.1	0.7
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満