

水道局だより

平成24年度水道事業会計決算

平成25年12月1日発行
平成25年第3号
水道局
☎237-5811 ☒237-1210

水道事業は、皆さんからの水道料金で運営しています。今回は、平成24年度水道事業会計決算(第3回市議会定例会で認定)について紹介します。

上水道事業

■主な事業

安心安全で良質な給水を行うため、高茶屋浄水場や片田浄水場などの整備を実施するとともに、配水効率向上のための老朽管更新や管網整備を行いました。



管網整備工事

■業務量の概要

給水人口 27万8,501人
給水戸数 12万6,914戸

年間総配水量 4,097万6,141立方メートル
1日平均配水量 11万2,263立方メートル
1日最大配水量 12万5,448立方メートル

■収支の状況


水道事業会計の収支は、経常的な収支を表す収益的収支と投資的な収支を表す資本的収支の2種類に分けられます。

収益的収支では、単年度で約1億2千万円の純損失が生じました。また、前年度からの繰越欠損金が約7億6千万円あり、当年度の欠損金は約8億8千万円となりました。


今後、より一層の事業の効率化と計画的な事業経営に努めていきます。

水道事業会計収支

収益的収支

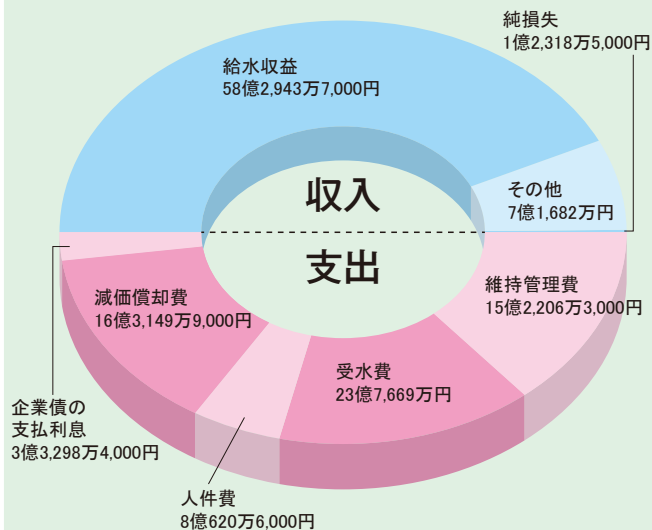

資本的収支

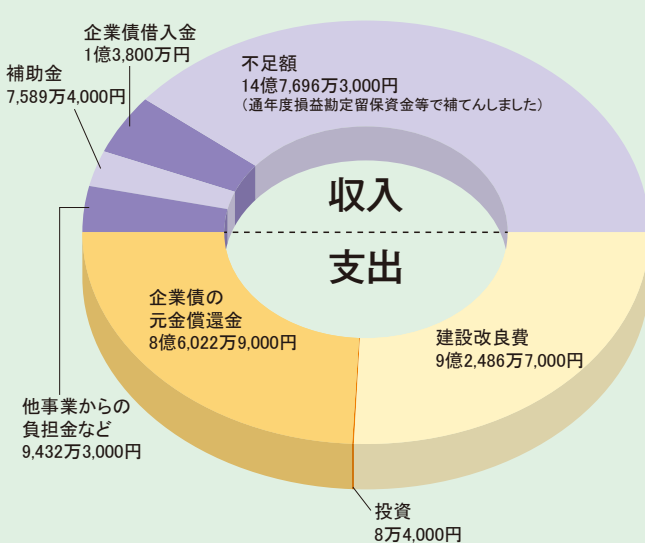

収益的収支(税抜き)

収益的収入 65億4,625万6,929円
収益的支出 66億6,944万1,855円
純損失 1億2,318万4,926円

資本的収支(税抜き)

資本的収入 3億 821万7,482円
資本的支出 17億8,518万 469円
収支差引 △14億7,696万2,987円

簡易水道事業

■主な事業

- 下之川簡易水道拡張事業
- 八幡簡易水道拡張事業




八幡簡易水道川上浄水場

■業務量の概要

給水人口 4,103人
 給水戸数 1,992戸
 総配水量 34万7,739立方メートル

簡易水道事業特別会計収支

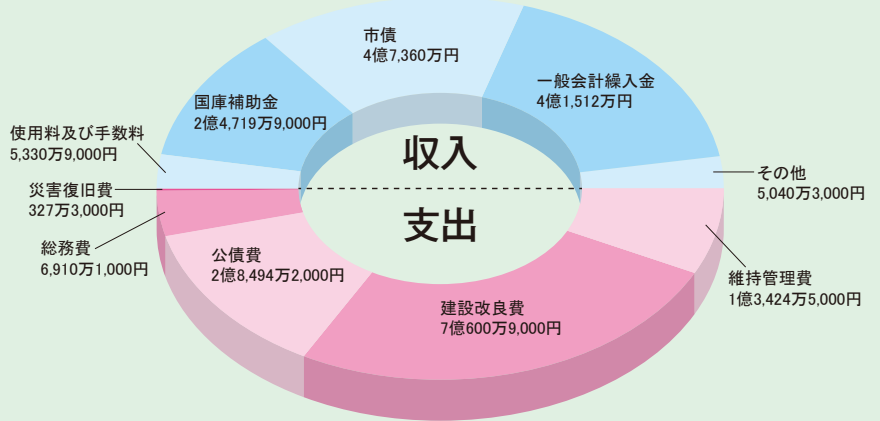

収支の状況 (税込み)

収入 12億3,963万949円
 支出 11億9,817万133円
 収支差引 4,146万816円

安心して飲める水を供給するために

水道水は、人の健康に影響が生じないように、十分に安全性を考慮した水質基準が設定されています。そのため、市では、浄水場で緩速ろ過、急速ろ過、膜ろ過などの方式による適正な浄水処理を行い、安心して飲むことのできる水道水を供給

することに努めています。

今後も、安全でおいしい水道水を供給できるよう、水質検査体制を整えて十分な水質を保つことはもちろん、水源地域の保全にも努めていきます。

平成24年度津市給水栓水質検査結果

項目	水質基準	検査箇所				
		寿町	榊原町	河芸町上野	芸濃町北神山	美里町足坂
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/l以下	6.7	4.3	7.1	8.6	4.0
有機物等(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.6	0.4	0.7	0.3未満	0.5
pH値	5.8~8.6	7.3	7.4	7.1	6.7	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項目	水質基準	検査箇所				
		安濃町安濃	一志町虹が丘	白山町南家城	白山町伊勢見	美杉町下之川
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/l以下	9.0	8.1	8.2	4.3	3.4
有機物等(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.6	0.6	0.5	0.5
pH値	5.8~8.6	6.4	7.6	7.4	7.6	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.1	0.5未満
濁度(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

*数値などは全て、平成24年度の平均値です。