

[illegible]

工事概要書(新築工事用)			(N110097)																										
1. 工事概要																													
1-1 工事名称	津市産業・スポーツセンター建築工事																												
1-2 発注者名	津市																												
1-3 設計者	株式会社 日建設計																												
1-4 監理者																													
1-5 工事種目	○新築 ・増築 ・改築 ・その他()																												
1-6 工事期間																													
1-7 部分使用・部分引渡	・あり ○なし 範囲： 期日： 年 月 日																												
1-8 工事範囲(工事項目)																													
1-9 敷地及法的規制等	a. 工事場所(地名地番)： 三重県津市北河路町19-1及び納所町632-1他7筆 b. 地域・地区 1)都市計画区域等 ・都市計画区域 (・市街化区域 ○市街化調整区域 ・非区分区域) ・都市計画区域外 (・準都市計画区域 ・未定区域) 2)防火地域 ・防火地域 ・準防火地域 ○防火指定なし 3)用途地域 (指定なし) 4)その他 (法第22案区域) c. 容積率制限 (400)% d. 建ぺい率制限 (70)% e. 建築基準法の主要用途 (観覧場・スポーツの練習場) f. 耐火建築物 ○耐火建築物 ・準耐火建築物 () ・その他 g. 消防法の防火対象物 ()項 h. その他 () 1)検証法適用の有無 ○避難安全検証法 ・耐火性能検証法 ・なし 2)CASBEE目標ランク ・S ・A ・B+ ・なし																												
1-10 面積	a. 敷地面積 (61,423.66)㎡ b. 建築面積(既設含む) (24,320.16)㎡ 建ぺい率 (39.60)% c. 延べ面積(既設含む) (29,171.37)㎡ 容積率 (47.60)% 1)建築物全体の床面積 (-)㎡ 2)建築基準法上の駐車場面積 (-)㎡ 3)バリアフリー法上の容積対象外面積 ・あり(㎡) ○なし d. 各階床面積の内訳 <table><tr><td></td><td>1階床面積(㎡)</td><td>2階床面積(㎡)</td><td>合 計(㎡)</td></tr><tr><td>新築</td><td>14,915.89</td><td>5,554.94</td><td>20,470.83</td></tr><tr><td>既設</td><td>6,453.78</td><td>2,246.76</td><td>8,700.54</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td>29,171.37</td></tr></table>			1階床面積(㎡)	2階床面積(㎡)	合 計(㎡)	新築	14,915.89	5,554.94	20,470.83	既設	6,453.78	2,246.76	8,700.54									合計			29,171.37			
	1階床面積(㎡)	2階床面積(㎡)	合 計(㎡)																										
新築	14,915.89	5,554.94	20,470.83																										
既設	6,453.78	2,246.76	8,700.54																										
合計			29,171.37																										
1-11 建築物高さ	a. 基準地盤面 SGL TP + (7.8) m b. 1階床高 SGL+ (0.5) m c. 軒高 SGL+ (13.05) m d. 最高部高さ SGL+ (22.90) m e. 基礎底深さ SGL- (4.0) m																												
1-12 構造・規模	a. 地業： SC杭 b. 構造： ○SRC造 ○RC造 ○S造 ・ c. 階数： 地下 - 階 地上 2 階 塔屋 - 階 d. 棟数： 棟																												
1-13 その他の工事概要																													
1-14 主要設備の概要	a. 電気設備： 受電方式 高圧 3φ3W 1回線受電(将来2回線引込み対応) 受電電圧・周波数 6.6kV 60Hz 受変電設備 高圧キュービクル 発電機 ディーゼル発電機 配電方式 電灯：1φ3W 210/105V、動力：3φ3W 210V 主たる照明器具 LED照明 通信・情報設備 構内情報通信網配管設備、構内交換配管設備、情報表示配管設備、大型映像設備・音響設備、拡声設備、誘導支援設備、テレビ共同受信設備、監視カメラ設備、 防災設備 防犯・入退室管理配管設備、電気時計設備 自動火災報知設備、自動閉鎖設備、非常放送、非常照明・誘導灯、雷保護設備 その他設備 太陽光発電設備 b. 機械設備 (空調和設備)： 熱源 ガス吸収式冷暖水機(400Rt)、空冷ヒートポンプチラー(120HP)、真空ボイラー(2回路型) 空調 単一ダクトVAV方式、単一ダクト方式、ファンコイルユニット、床暖房 空冷ビル用マルチパッケージ空調機、空冷パッケージ空調機 配管 冷温水管、温水管、冷媒管、ドレン管 換気 第1種換気(機械室、器具庫)、第3種換気(便所、更衣室、湯沸) 排煙 自然排煙方式 自動制御 DDC方式 (衛生設備)： 給水 市水引込 上水・雑用水2系統給水(雑用水に井水利用) 加圧給水方式 給湯 真空式ボイラー(2回路型)、電気式ヒートポンプ式給湯器、電気温水器 排水 屋内 汚水・雑用水合流方式、屋外 汚水・雨水分流方式、浄化槽にて処理後公共用水路放流 通気 ループ通気 消火 スプリンクラー設備、消防用水 都市ガス 中圧ガス その他 井戸設備、井戸ろ過設備、プールの過設備 (昇降機設備)： (機械式駐車設備)： c. その他設備：																												
着工																													
竣工																													
監理																													
施工																													

a. 構造体の耐震安全性の分類は、次による。	
耐震安全性の分類	・Ⅰ類相当 ○Ⅱ類相当 ・Ⅲ類相当 ・() Ⅰ類～Ⅲ類の定義は、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」平成8年版(公共建築協会)における耐震安全性の分類による。
告示免震による設計	・該当 ＊非該当
時刻歴応答解析による設計	・該当 ＊非該当
b. 建築非構造部材及び設備機器にかかわる設計用層間変位、設計用震度等の設計条件は、次による。	
設定レベル	ケース1 ケース2
設計用層間変位(H=階高)	・H/200 ・H/150 ・H/100 ・H/75 ○H/(500)(武道館) ○H/(100)(武道館) ○H/(1,000)(メイン・サブ・プール) ○H/(200)(メイン・サブ・プール)
設計用地震力	部材又は機器の自重(W)×設計用震度 設計用震度はケース2への適用とし、ケース1の場合の設計用震度はケース2の数値の(・1/2 ○1/5 ・)とする。
設計用震度	建築非構造部材及び各固定部の設計用震度 水平震度：下表の K _H 鉛直震度：下表の K _V ただし8章以降において指定がある場合には、各章での記載による。 設備機器固定の設計用震度 水平震度：下表の K _S (機器の耐震クラスの応じた値とする) 鉛直震度：下表の 1/2・K _S 又は K _V の大きい方
建築物各部分での設計用震度	
階	水平震度 設備機器 鉛直震度 備考
	床面 非構造部材(K _H) 設備耐震クラス(K _S) (K _V)
中階階	0.6 1.2 S 1.5 A 1.0 0.5 2階以上
地階	0.4 1.0 S 1.0 A 0.6 0.2 1階以下
1)階の定義は、次による。 塔屋階：塔屋部分 上層階：最上階から数えて4層の階(※) 中階階：1階・地下階と上層階・塔屋階を除く階 地階：1階・地下階 ※ただし、階数が12階建以下の場合は上層3階、9階建以下の場合は上層2階、6階建以下の場合は最上階のみとする。 2)設備機器における設備耐震クラスとその耐震措置は、原則として日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」2005年版における設備耐震クラスS、A、Bに準拠する。 3)防振装置を設置した設備機器は1ランク増しとする。ただし設計用震度は2.0を上限とする。 4)設備機器に接続される電気配線・配管・ダクト類については、機器の設備耐震クラスに準ずるものとする。 5)水平震度と鉛直震度の組合せは、特仕8章以降の記述による。 6)建築非構造部材及び設備機器における長時間地震動への対応の適用 ・する ・しない 適用箇所 ※天井下地 ・一般天井(部位：) ※大規模天井(部位：メインアリーナ・サブアリーナアリーナ部) ※重量天井(部位：外部底軒天) ※高所天井(部位：) ※その他人命にかかわる重要部分(部位：) ※外装材 ・一般部外装(部位：) ※外装カーテンウォール部(部位：) ※その他人命にかかわる外装部分(部位：) ※その他の建築非構造部材(部位：) ※設備機器(部位：上記天井の範囲内設備機器のすべて) ・その他() 計算及び実験等において、次の事項を確認する。 ※設定の設計用震度による許容応力度計算又は静的強度試験において、構成部材の及び各接合部分が弾性範囲内であること。 ・その他の検討内容 () 7)建築非構造部材及び設備機器における設計用震度の割増し等の適用 ・する ・しない	

設定レベル	ケース1	ケース2
外装	容易に補修が可能な軽微な破損にとどまる。	補修が可能な破損にとどまり、脱落がない。
カーテンウォール		
断熱複合パネル	容易に補修が可能な軽微な変形にとどまる。	脱落なし。
ALCパネル(内外装)	容易に補修が可能な軽微な破損にとどまる。	脱落なし。
押出成形セメント板(内外装)	容易に補修が可能な軽微な破損にとどまる。	脱落なし。
シーリング	打換えが困難な部分でのシーリング切れなし。	シーリング切れに起因する部材等の脱落なし。
ウエザーシール		
構造シーリングウエザーシール	シーリング切れなし。	支持している構成部材の脱落なし。
ガラス	有害な割れ欠け等の破損なし。	脱落なし。
石(内外装)ウエザーシール	容易に補修が可能な軽微な破損にとどまる。	脱落なし。
タイル(内外装)	容易に補修が可能な軽微な破損にとどまる。	コンクリートの損傷に伴う脱落以外の脱落なし。
乾式書仕切壁	容易に補修が可能な軽微なひび割れ以下にとどまる。	大変形や脱落なし。
一般用建具	必要な開閉機能等を保持する。	大変形や脱落倒壊なし。
防災用建具	必要な開閉機能等を保持する。	必要な開閉機能等を保持する。
重量天井(金属天井等)	容易に補修が可能な軽微な破損にとどまる。	部分損傷や変形があっても、大きな破片の脱落がない。
高所天井部(高さ6m以上)	容易に補修が可能な軽微な破損にとどまる。	部分損傷や変形があっても、大きな破片の脱落がない。
一般天井	容易に補修が可能な軽微な破損にとどまる。	大規模な崩壊や崩落なし。
避難経路の内装(壁・天井)	容易に補修が可能な軽微な破損にとどまる。	避難上支障のある損傷や変形、脱落なし。
EXP-J(内外装)	容易に補修が可能な軽微な破損にとどまる。	陥没や脱落なし。
OAフロア	容易に補修が可能な軽微な破損にとどまる。	大規模な崩壊や崩落なし。
その他の一般内装	容易に補修が可能な軽微な破損にとどまるが、使用可能。	補修可能な損傷は発生するが、専門工事業者の安全確認により復旧可能。
昇降機設備エレベーター	設計図による数値(ガル)以上は、保守員の点検必要	設計図による数値(ガル)以上は、保守員の点検必要

日建設計


津市産業・
スポーツセンター建築工事

建築工事概要書(1)

意 (通し番号)

- 026


N - 110097 -

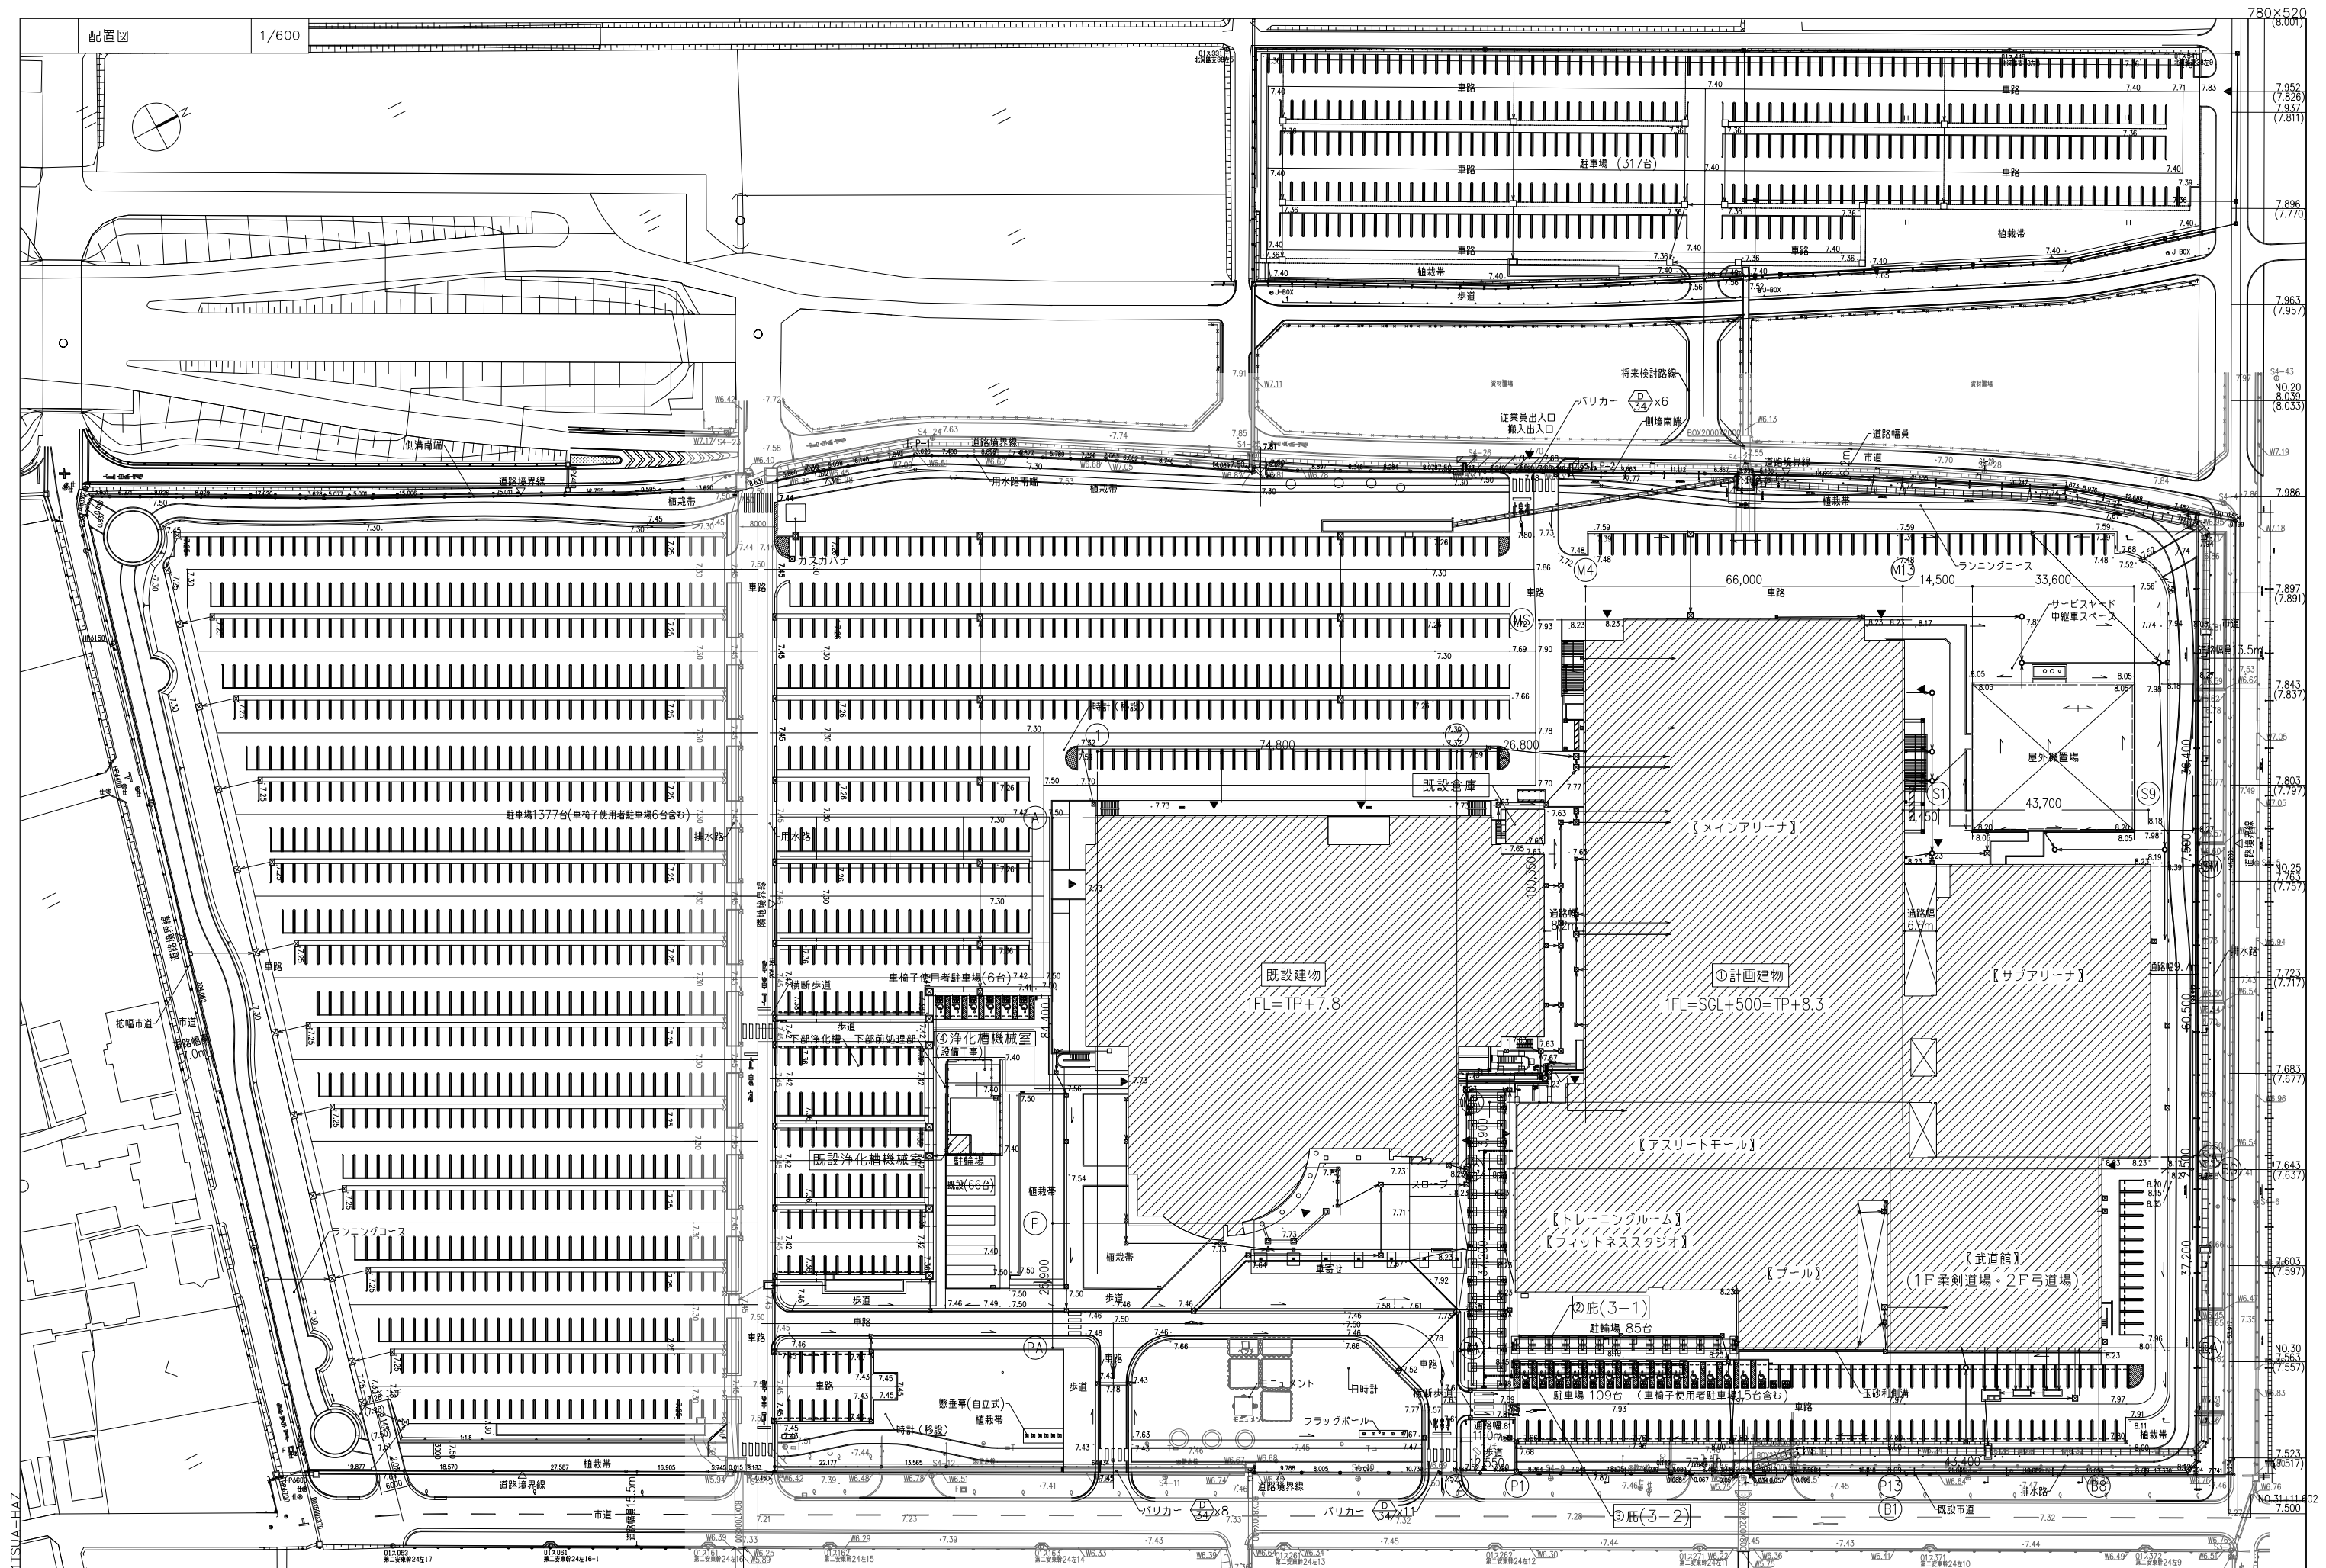


N110029121001SJA-HAZ

着工	
竣工	
監理	
施工	

日建設計	津市産業・スポーツセンター建築工事	意 (通し番号)
	配置図	- 028
		NO. N-110097-

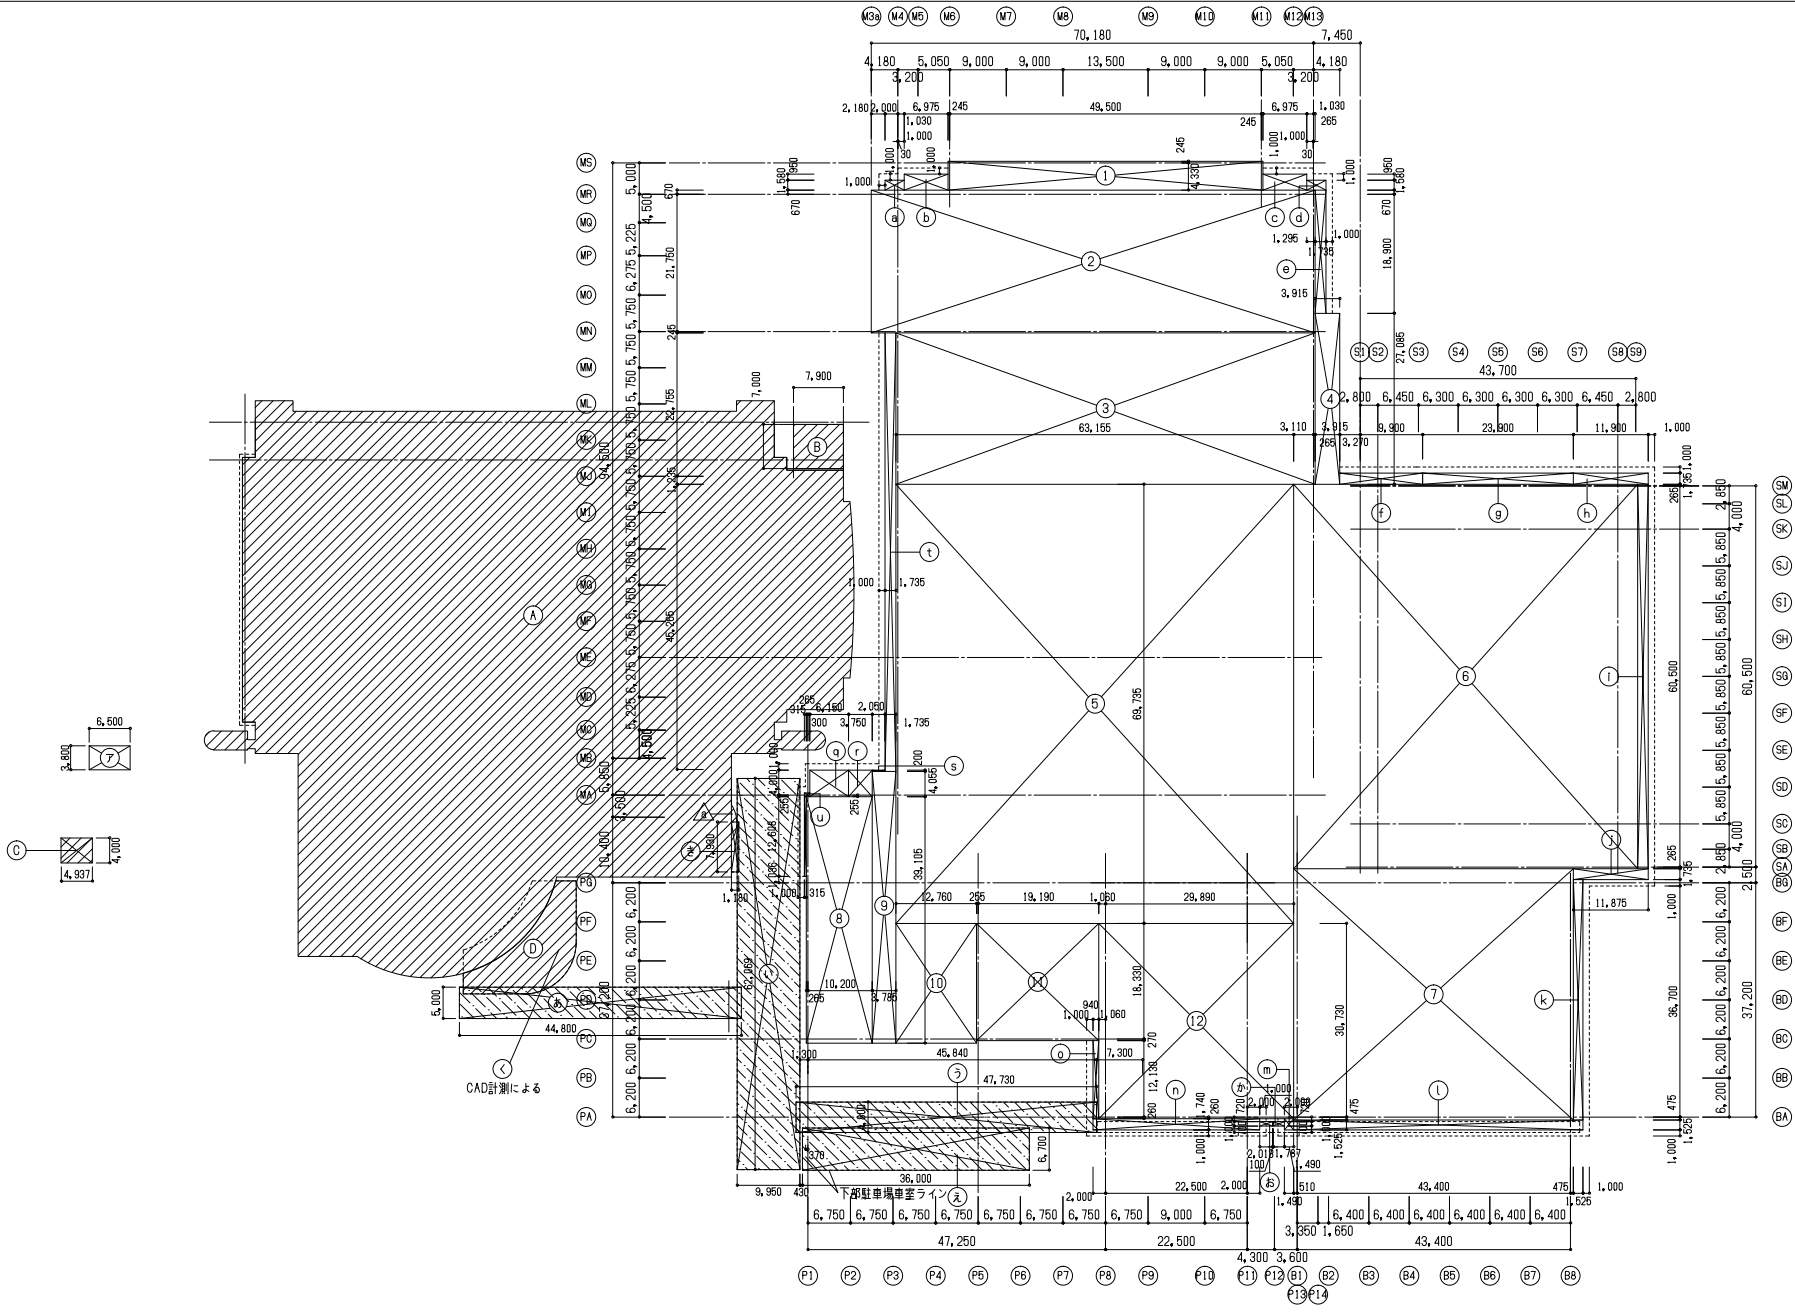


建築面積（新築建物部分）						建築面積（新築独立庇部分）						建築面積（新築浄化槽機械室部分）						建築面積（既設）																																																								
①	49,990	x	4,575	=	228,7043	1m後退の面積を除く底面積						㉞	44,800	x	5,000	=	224,0000	㉟	6,500	x	3,800	=	24,7000	㉠	既設建物建築面積（既設申請面積による）			6,923,1600																																														
②	70,445	x	22,665	=	1596,6369	㉡	3,030	x	1,580	=	4,7874	㉢	0,315	x	12,608	=	3,9715	㉣	9,950	x	62,069	=	617,5866		既設倉庫建築面積（既設申請面積による）			58,0800																																														
③	66,530	x	23,990	=	1596,0547	㉤	6,975	x	2,530	=	17,6468	㉥	6,150	x	4,255	=	26,1683	㉦	47,730	x	4,800	=	229,1040		既設浄化槽機械室建築面積			19,75																																														
④	3,915	x	27,085	=	106,0378	㉧	6,975	x	2,530	=	17,6468	㉨	3,750	x	4,255	=	15,9563	㉩	36,000	x	6,700	=	241,2000		既設浄化槽機械室建築面積			19,75																																														
⑤	63,155	x	69,735	=	4404,1139	㉪	3,030	x	1,580	=	4,7874	㉫	2,050	x	0,200	=	0,4100	㉬	2,013	x	0,700	=	1,4091		既設浄化槽機械室建築面積			19,75																																														
⑥	54,570	x	61,030	=	3330,4071	㉭	1,735	x	19,570	=	33,9540	㉮	1,735	x	69,555	=	120,6779	㉯	1,787	x	0,700	=	1,2509		既設浄化槽機械室建築面積			19,75																																														
⑦	44,385	x	39,910	=	1771,4054	㉰	13,170	x	1,735	=	22,8500	㉱	0,880	x	0,625	=	0,5500								既設撤去建築面積（既設申請面積による）			8,0420																																														
⑧	10,465	x	39,105	=	409,2338	㉲	23,900	x	1,735	=	41,4665		建築面積（既設増築庇部分）																																																													
⑨	3,785	x	43,160	=	163,3606	㉳	11,900	x	1,735	=	20,6465	㉴	7,930	x	1,180	=	9,3574																																																									
⑩	12,760	x	18,990	=	242,3124	㉵	1,690	x	61,030	=	103,1407																																																															
⑪	19,445	x	18,600	=	361,6770	㉶	11,875	x	1,735	=	20,6031																																																															
⑫	30,950	x	30,990	=	959,1405	㉷	1,525	x	38,175	=	58,2169																																																															
						㉸	45,910	x	1,525	=	70,0128																																																															
						㉹	1,490	x	1,740	=	2,5926																																																															
						㉺	26,500	x	1,740	=	46,1100																																																															
						㉻	0,940	x	12,390	=	11,6466																																																															
小	計				15,169,0834						小	計				643,8418		小	計				1,323,9080		小	計			24,7000	小	計			7,158,6271																																								
															建築面積（新築建物部分）												Σ ① + ~ + ㉛ + ㉞ + ~ + ㉰ =												15,812,9251												㎡																							
															建築面積（新築独立庇部分）												Σ ㉞ + ~ + ㉠ =												1,323,9080												㎡																							
															建築面積（新築浄化槽機械室部分）												㉟ =												24,7000												㎡																							
															建築面積（既設）（既設申請面積による）												Σ ㉠ + ~ + ㉤ =												7,166,6691												㎡																							
															既設撤去建築面積（既設申請面積による）												Σ ㉤ =												8,0420												㎡																							
															既設建築面積（改修後）合計												Σ ㉠ + ~ + ㉤ - ㉤ =												7,158,6271												㎡																							
															建築面積（改修後）合計												15,812,9251 + 1,323,9080 + 24,7000 + 7,158,6271 =												24,320,1602												㎡																							
															建築面積																																				24,320,16												㎡											

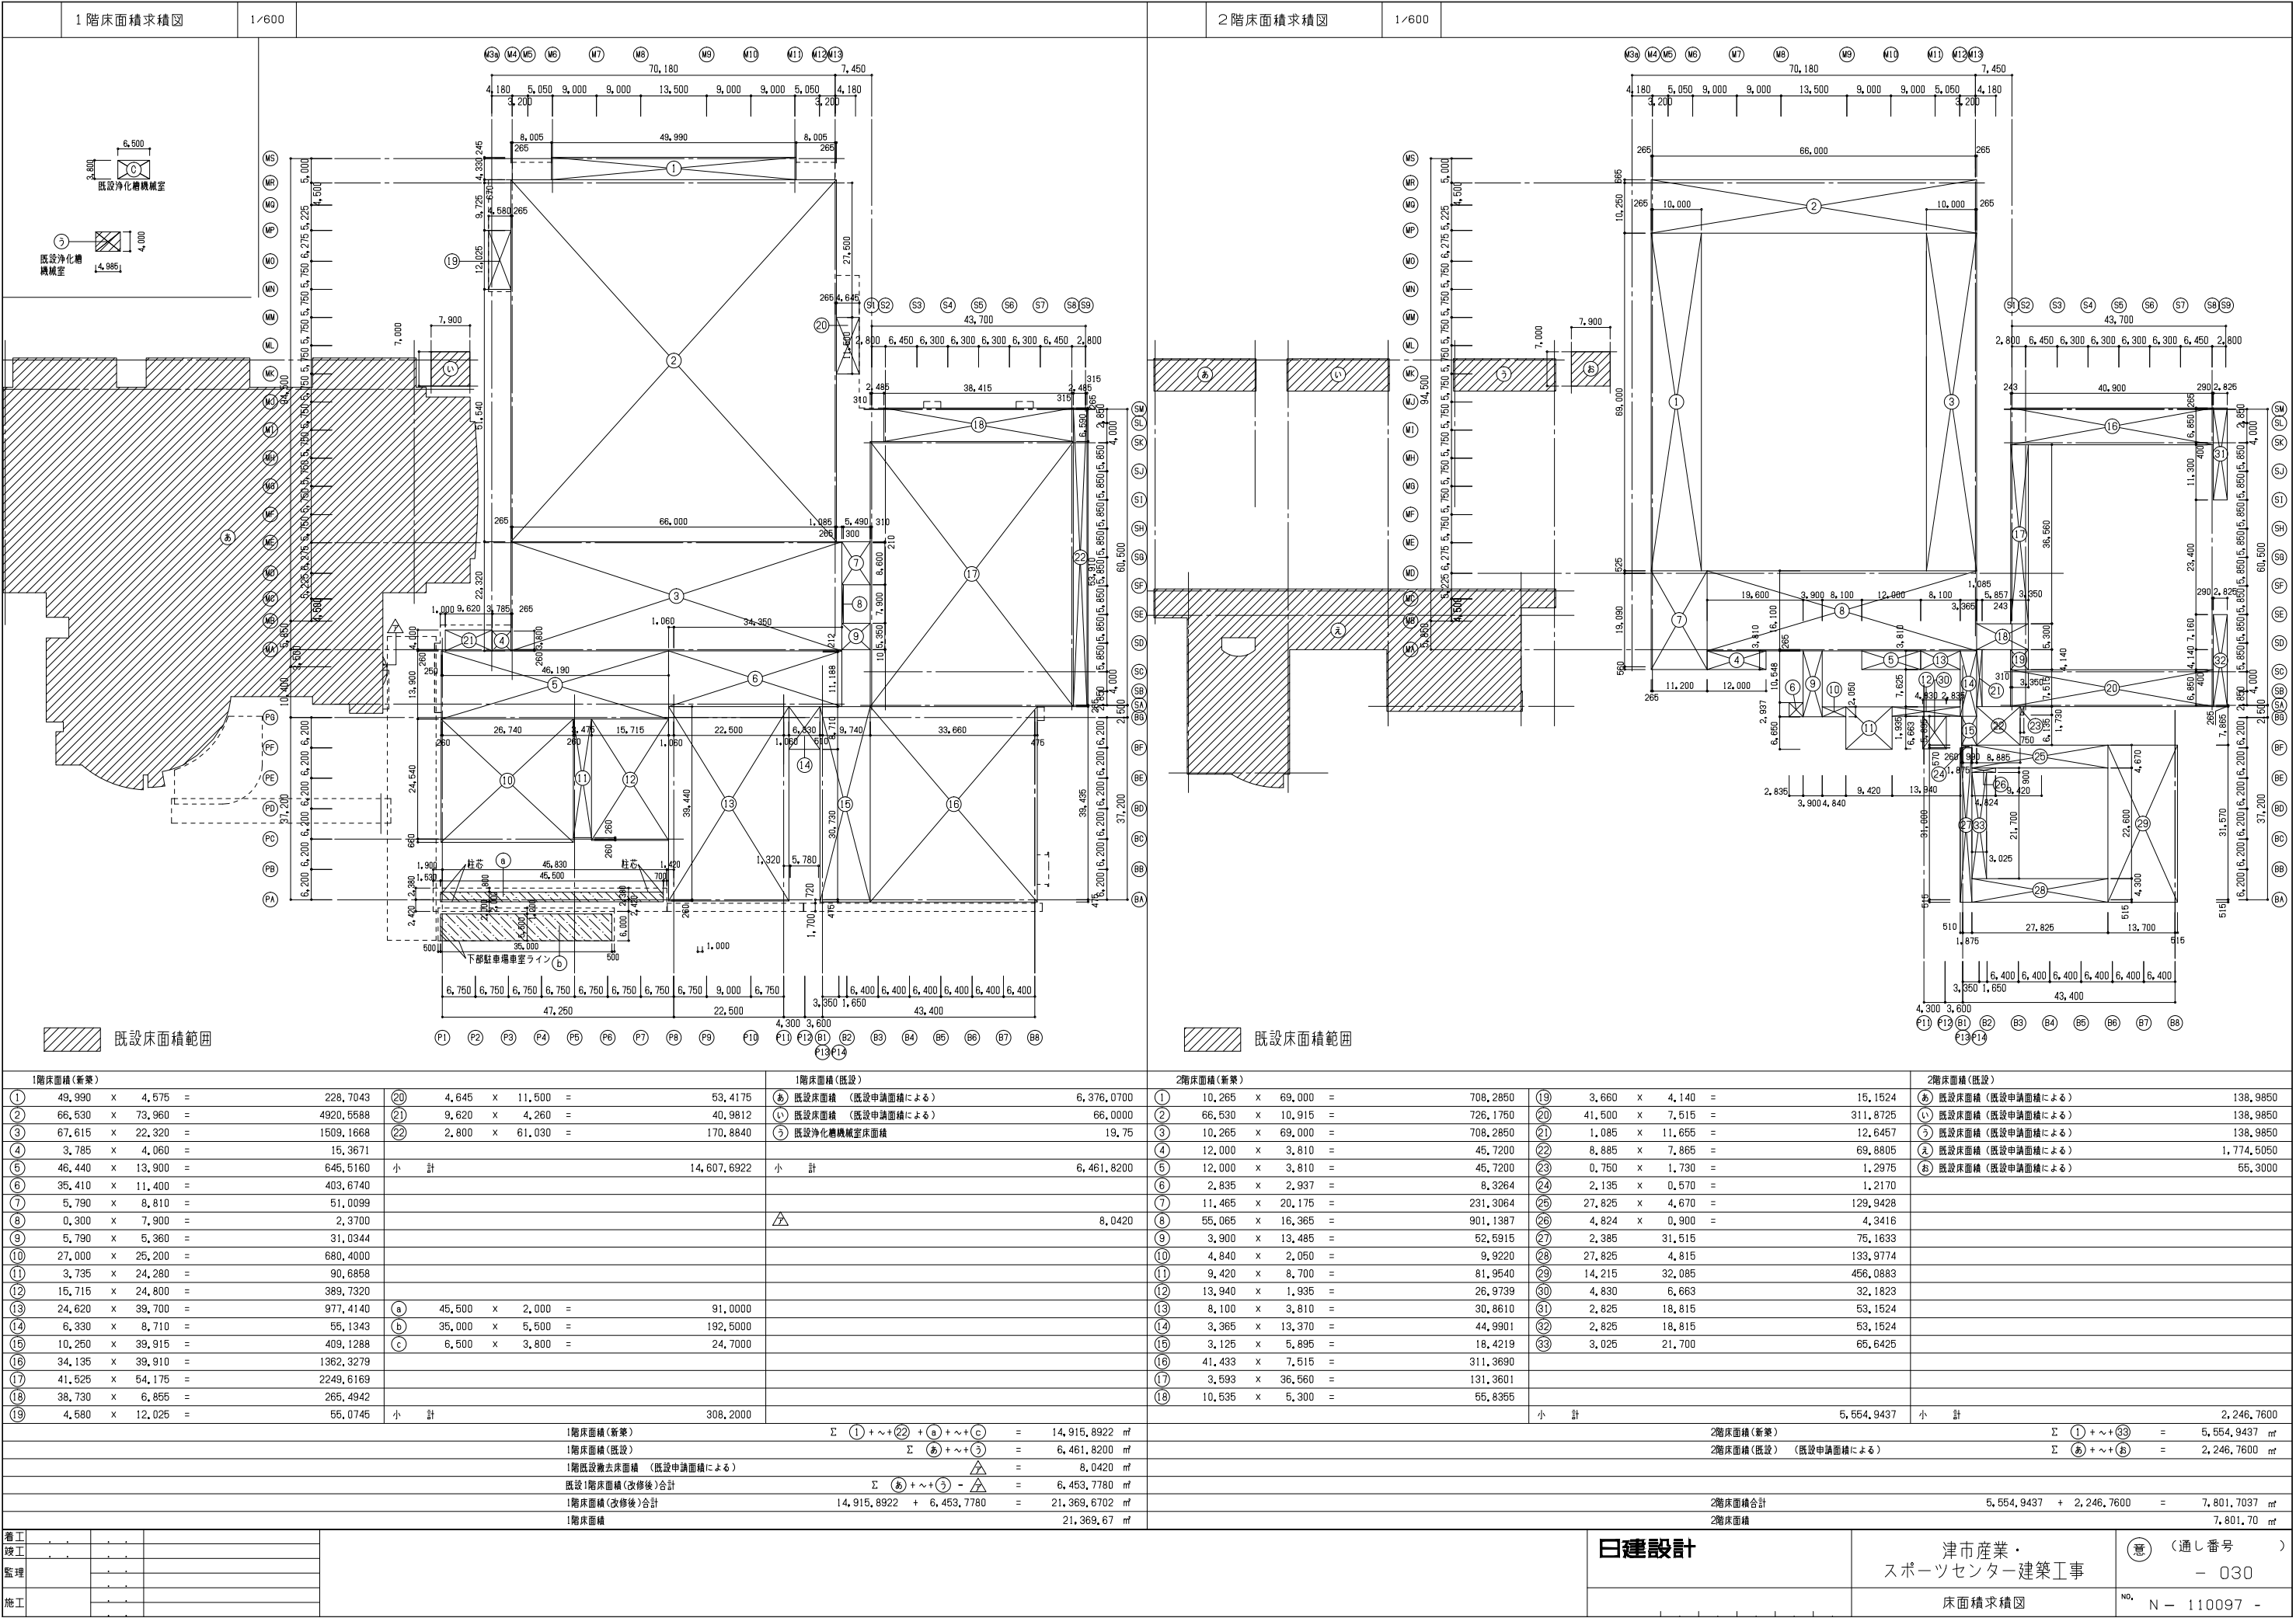


内装仕上表										内装仕上表																					
位置	室名	床	壁FLからのレベル	幅木	壁	見切縁	天井	天井高(mm)	備考	位置	室名	床	壁FLからのレベル	幅木	壁	見切縁	天井	天井高(mm)	備考												
1F 107F+	メインアリーナ	コンクリート直均し 断熱材(A)	FL-600 FL±0	W	ヒノキ合板	WP	V	木毛セメント板	EP	15,000～ 18,500	光ダクトシステム	断熱室(1) (2)	コンクリート直均し下地 TC(B)	V	60	GB-R	V	岩綿吸音板	2,600	囲											
		鋼製床組(M) フローリング(A)						GB-R 一部ETFE	EP																						
	移動観覧席収納スペース (1)～(3)	コンクリート直均し 断熱材(A)	FL-600 FL±0	なし	RC-B GB-R	EP	RC-B			スラブ下		MWC(B1) WWC(B1)	コンクリート直均し下地 VS(A)	V 一部SUS	60	GB-R(耐水仕様)	EP	V	岩綿吸音板	2,600	洗面カウンター・化粧鏡 ブース										
	器具庫(M1)	コンクリート直均しの上 FLP-2		FLP-2 V	RC-B 一部GB-R	EP	RC-B			スラブ下	囲	エントランス(B1)	コンクリート直均し下地 TC(B) フローリング(A)	V	60	RC-A GB-R	EP	V	木天井(B)	3,000	ベンチ										
	器具庫(M2)～(M5)	コンクリート直均しの上 FLP-2		FLP-2 V	RC-B 一部GB-R	EP	RC-B			スラブ下	囲	廊下(B1-1)	コンクリート直均し下地 VS(A) 貼り分け	V	60	RC-A GB-R	EP	V	岩綿吸音板	3,000											
	放送室	コンクリート直均し下地 TC(B)		V	60	吸音壁(B) FK 一部GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,600	囲	廊下(B1-2)	コンクリート直均し下地 フローリング(A)	FL-40 FL±0	V	60	GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,600										
	来賓控室	コンクリート直均し下地 TC(B)		V	60	GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,600	窓見 ヒ「ガラス」(A) 5m	囲	空調機械室(B1)	コンクリート直均しの上 FLP-2		FLP-2	100	GW			スラブ下	機械基礎	囲								
	主催者控室	コンクリート直均し下地 TC(B)		V	60	GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,600	窓見 ヒ「ガラス」(A) 5m	囲	移動廊仕切収納スペース(B)	コンクリート直均し 鋼製床組(B) VS(A)	FL-600 FL±0	V	60	GB-R	EP	V	GB-R	EP	3,800		囲						
	放送室	コンクリート直均し下地 TC(B)		V	60	GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,600	囲	1F プール	プール	コンクリート直均し下地 磁器質タイル(P1)	FL-160	磁器質タイル(P1)								1F プール	モルタル下地、ECP下地 磁器質タイル(P1) ECP、FK 一部磁器質タイル(P1)(P2)	RC-A 吸音パネル天井 一部2,600、3,600	11,500 ～9,500	25Mプール、幼児用プール ジャグジー	囲		
	控室	コンクリート直均し下地 TC(B)		V	60	RC-A GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,600	移動廊仕切壁	囲	放送室・監視室	コンクリート直均し下地 VS(C)		V	60	GB-R(耐水仕様)	NAD	V	岩綿吸音板	2,400、 一部2,300		囲							
1F 108F+	備品庫(1)～(3)	コンクリート直均しの上 FLP-2		FLP-2 V	60	RC-A GB-R	EP	V	RC-B	スラブ下		男子更衣室(P) 女子更衣室(P)	コンクリート直均し下地 VS(C)、一部磁器質タイル(P1)	V 陶器質タイル	60	RC-A GB-R(耐水仕様) 一部磁器質タイル(P1)(P2)	EP	V	GB-D	2,600	洗面カウンター	囲									
	選手更衣室(1) (2)	コンクリート直均し下地 VS(B)		V	60	RC-A GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,600	窓見	囲	シャワールーム	コンクリート直均し下地 磁器質タイル(P1)	FL-200	陶器質タイル	モルタル下地 磁器質タイル			浴室天井材	2,600	陶板(FRPパネル) カーテンレール	囲								
	シャワー室(1) (2) シャワー室(3) (4)	コンクリート直均し下地 VS(B)		V	60	RC (1)(2):GB-R (3)(4):GB-R	EP	V	FK	EP	2,600	ユニットシャワー 洗面、隔板(FRPパネル) カーテンレール	器具庫(P)	コンクリート直均しの上 FLP-2	FLP-2 V	100	RC-B GB-R	EP		RC-C	スラブ下		囲								
	多目的室(1) (2)	コンクリート直均し下地 フローリング	FL-20	V	60	GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,600	移動廊仕切壁 木「ドット」、スクリーン、スクリーンボックス 鏡、ロールスクリーンボックス	MWC(P) WWC(P)	コンクリート直均し下地 磁器質タイル(P1)	FL-200	陶器質タイル	磁器質タイル			浴室天井材	2,400	洗面カウンター	囲									
	男子更衣室(M) 女子更衣室(M)	コンクリート直均し下地 VS(C)		V	60	RC-A GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,600	洗面カウンター、カーテンレール ユニットシャワー 移動廊仕切、ロッカー(別塗)	囲	HWC(P1) (P2)	コンクリート直均し下地 VS(A)	V	60	RC-A GB-R(耐水仕様)	EP	V	岩綿吸音板	2,400		囲								
	MWC(M1-1) WWC(M1-1)	コンクリート直均し下地 VS(A)		V 一部SUS	60	RC-A GB-R(耐水仕様) メラミン不燃化粧板	EP	V	岩綿吸音板	2,600	洗面カウンター・化粧鏡 ブース、手すり	囲	HCS(P1) (P2)	コンクリート直均し下地 磁器質タイル(B)	FL-200	陶器質タイル	モルタル下地 磁器質タイル			浴室天井材	2,400		囲								
	MWC(M1-2)～(M1-4) WWC(M1-2)～(M1-4)	コンクリート直均し下地 VS(A)		V 一部SUS	60	RC-A GB-R(耐水仕様) メラミン不燃化粧板	EP	V	岩綿吸音板	2,600	洗面カウンター・化粧鏡 ブース、手すり	囲	自販機置場	コンクリート直均し下地 TC(B)	V	60	GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,600		囲								
	HWC(M1-1)～(M1-3)	コンクリート直均し下地 VS(A)		V	60	RC-A GB-R(耐水仕様) メラミン不燃化粧板	EP	V	岩綿吸音板	2,400	(4)(4)	囲	廊下(P1)	コンクリート直均し下地 VS(B)	V	60	RC-A GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,600		囲								
	HCS(M1) (M2)	コンクリート直均し下地 磁器質タイル(B)	FL-160	タイル			V	浴室天井材	2,400	(4)	囲	空調機械室(P)	コンクリート直均しの上 FLP-2	FLP-2 V	100	GW			GW			スラブ下		囲							
	前室(M1) (M2)	コンクリート直均し下地 (M1):VS(A)貼り分け (M2):VS(A)貼り分け		V	60	(M1):RC-A GB-R (M2):GB-R	EP EP	V	岩綿吸音板	M1:3,000 M2:2,600		囲	機械室(P)	コンクリート直均しの上 FLP-2	FLP-2 V	100	GW			GW			スラブ下		囲						
廊下(M1-1) (M1-2)	コンクリート直均し下地 (M1-1):フローリング(A) VS(A) (M1-2):VS(A) 貼り分け		V	60	RC-A GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,600		1F 109F 110F+	フィットネススタジオ	鋼製床組(K) H120 フローリング(A)	FL-120	W 一部SUS	100	GB-R 吸音壁(B)	EP	V	岩綿吸音板	3,000	鏡、ダンスバー 移動廊仕切壁	囲								
廊下(M1-3) (M1-4)	コンクリート直均し下地 フローリング(A) TC(B) デザイン貼り		なし		RC-A GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,600		囲	トレーニングルーム	コンクリート直均し下地 TC(B)	V 一部SUS	60	RC-A GB-R	EP			岩綿吸音板	3,000	鏡	不								
空調機械室(M1)	コンクリート直均しの上 FLP-2		FLP-2 V	100	GW		V	GW		スラブ下	機械基礎		男子更衣室(FT) 女子更衣室(FT)	コンクリート直均し下地 VS(C)	V	60	RC-A GB-R	EP	V	GB-D	2,600	ユニットシャワー ロッカー(別塗) カーテンレール	囲								
空調機械室(M2)	コンクリート直均しの上 FLP-2		FLP-2 V	100	GW		V	GW		スラブ下	機械基礎		MWC(FT) WWC(FT)	コンクリート直均し下地 VS(A)	V 一部SUS	60	RC-A GB-R	EP	V	GB-D	2,600	洗面カウンター・化粧鏡 ブース		不							
1F 111F+	サブアリーナ	コンクリート直均し 断熱材(A)	FL-500 FL±0	W	化粧合板壁(A)(B) 吸音壁(E)	WP WP	V	木毛セメント板	EP	13,200 ～16,900		1F 共用部	アスリートモール	コンクリート直均し下地 TC(B) デザイン貼り		RC-A GB-R		EP		PC板 岩綿吸音板 GB-R	EP		PC板下 衝突防止手摺(4)	サインパネル	囲						
	フリーウェイト専用ルーム	コンクリート直均しの上 TC(B) 一部VS(A)	FL-380 FL±0	V	60	GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,800	下足入 競技用ゴム床(別途)	不	風除室(1) (2)	RC表し(カッター目地入り)		RC-A			アルミニウムパネル(B) FK(風除室(2))	A-BE NAD	3,600	各拭マット 自動ドアガード(4)	囲								
	器具庫(S1) (S2)	コンクリート直均しの上 FLP-2		FLP-2 V	100	RC-B GB-R	EP		RC-B	スラブ下	囲	テナントスペース	コンクリート直均し下地 TC(B) デザイン貼り	V	60	GB-R	EP	V	岩綿吸音板	3,600		囲									
	空調機械室(S1) (S2) ポンプ室(S)	コンクリート直均しの上 FLP-2		FLP-2 V	100	GW		V	GW	スラブ下		受付・展示コーナー	コンクリート直均し下地 TC(B) デザイン貼り	V	60	RC-A GB-R	EP		GB-R	EP	2,200	受付カウンター(B) 飾り棚	囲								
	廊下(S1)	コンクリート直均し下地 VS(A) 貼り分け		V	60	RC-A GB-R	EP	V	岩綿吸音板	3,000	囲	プレイールーム	コンクリート直均し下地 TC(B) デザイン貼り	V	60	GB-R	EP		岩綿吸音板			2,200	下足入	囲							
	柔剣道場	コンクリート直均し 鋼製床組(B) フローリング(A)	FL-500 FL±0	W	ヒノキ合板 一部GB-R	WP EP	V	GB-R 木天井(B)	EP	4,200 3,800(梁下)	段床		授乳室	コンクリート直均し下地 VS(C)	V	60	GB-R GB-R(耐水仕様)	EP EP	V	岩綿吸音板	2,400	カーテンレール	囲								
	防具入(1) (2)	コンクリート直均し VS(A)		V	60	GB-R	EP		GB-R	EP	2,640		中央監視室	コンクリート直均し下地 OAフロア(H=100) TC(B)	FL-100	V	60	RC-A GB-R	EP	V	岩綿吸音板	3,000		囲							
	男子更衣室(B1) 女子更衣室(B1)	コンクリート直均し下地 VS(A)		V	60	RC-A GB-R	EP	V	GB-D	2,600	窓見	囲	書庫	コンクリート直均し下地 VS(A)	V	60	RC-B GB-R	EP	V	GB-D	2,600		囲								
	審工										日建設計										津市産業・ スポーツセンター建築工事										(意) (通し番号)
竣工																														- 032	
監理																				内部仕上表(1)										No. N - 110097 -	
施工																															

内装仕上表													内装仕上表													
位置	室 名	床	基礎FLからのレベル mm	幅 木 (Hmm)	壁 (塗装)	見切縁	天 井 (塗装)	天井高(mm)	備 考	位置	室 名	床	基礎FLからのレベル mm	幅 木 (Hmm)	壁 (塗装)	見切縁	天 井 (塗装)	天井高(mm)	備 考							
	MDF室	コンクリート直均しの上 FLP-2		FLP-2 V	100RC-B GB-R	EP	RC-B	スラブ下		2F プール	見学デッキ	コンクリート直均し下地 TC(B)		V	60GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,600							
	湯沸室	コンクリート直均し下地 VS(A)		V	60RC-A GB-R(耐水仕様)	EP	V	GB-D	流し台(W=1500)		廊下(P2)	コンクリート直均し下地 TC(B)		V	60RC-A GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,600							
	男子更衣室(C) 女子更衣室(C)	コンクリート直均し下地 VS(A)		V	60RC-A GB-R(耐水仕様)	EP	V	GB-D																		
	MWC(A) WWC(A)	コンクリート直均し下地 VS(B)		V 一部SUS	60RC-A GB-R(耐水仕様) メラミン不燃化粧板	EP	V	岩綿吸音板	洗面カウンター・化粧鏡 フース、手すり 移動扉仕切	2F 共用部	ロビー(3)(4)	コンクリート直均し下地 TC(B) デザイン貼り			RC-A GB-R	EP	-	岩綿吸音板 PC板	2,600 PC板下							
	HWC(A)	コンクリート直均し下地 VS(A)		V	60GB-R(耐水仕様)	EP	V	岩綿吸音板	洗面カウンター・化粧鏡 フース、姿見、手すり オストメイト、小判型便所(別途)		ブリッジ(1)(2)	コンクリート直均し下地 TC(B) デザイン貼り			-	-	PC板	PC板下								
	ロビー(1)	コンクリート直均し下地 フローリング(A)		FL-40			V	岩綿吸音板 一部鋼製ルーバー天井	3,600 一部2,600																	
	ロビー(2)	コンクリート直均し下地 TC(B) デザイン貼り					V	岩綿吸音板	3,600		共通	階段(1)(2)	TC(B)デザイン貼り		さきら	-	-	-	-							
	2F リフト	観客席	コンクリート直均しの上 FLP-2		V	100吸音壁(A)(B) FK	EP	V	木毛セメント板			階段(3)	TC(B)		さきら	-	-	岩綿吸音板	-							
		ランニングコース	コンクリート直均しの上 FLP-2		V	100吸音壁(A)(B) FK	EP	V	木毛セメント板			DS・PS・EPS	コンクリート直均し下地 FLP-2			LGS素地		RC-B	スラブ下							
		MWC(M2-1)(M2-2) WWC(M2-1)(M2-2)	コンクリート直均し下地 VS(B)		V 一部SUS	60GB-R(耐水仕様) メラミン不燃化粧板	EP	V	岩綿吸音板	洗面カウンター・化粧鏡 フース、手すり																
	MWC(M2-3) WWC(M2-3)	コンクリート直均し下地 VS(B)		V 一部SUS	60GB-R(耐水仕様) メラミン不燃化粧板	EP	V	岩綿吸音板	洗面カウンター・化粧鏡 フース、手すり																	
	HWC(M2-1)(M2-2)	コンクリート直均し下地 VS(A)		V	60GB-R(耐水仕様)	EP	V	岩綿吸音板	洗面カウンター・化粧鏡 フース、姿見、手すり																	
	廊下(M2)	コンクリート直均し下地 TC(B)デザイン貼り		V	60RC-A GB-R	EP	V	岩綿吸音板	手すり																	
	2F ガッパ	観客席	コンクリート直均しの上 FLP-2		W	100吸音壁(C)(E) 化粧合板壁(A)(B)	EP,WP WP		木毛セメント板																	
		廊下(S2)	コンクリート直均し下地 VS(B) 貼り分け		V	60RC-A GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,600																
		通路(S2)	コンクリート直均しの上 FLP-2		W	100吸音壁(C)(E) 化粧合板壁(A)(B)	EP,WP WP		木毛セメント板																	
	2F 弓道場	射場	コンクリート直均し下地 鋼製床組(K) フローリング(B)		FL+280W FL+430	100ヒノキ合板	WP	W	木天井(B) FK	NAD	3,410 ~4,245															
		選手控室	コンクリート直均し下地 鋼製床組(K) フローリング(B)		FL+280W FL+430	100GB-R	EP	V	岩綿吸音板		3,800															
		審判席	コンクリート直均し下地 鋼製床組(K) フローリング(B)		FL+280W FL+630(+430)	100GB-R	EP	V	岩綿吸音板		2,800 (3,000)	カウンター 段床：鋼製床組(K)														
		師範室(3)	コンクリート直均し下地 鋼製床組(K) フローリング(B)		FL+280W FL+430	100GB-R	EP	V	岩綿吸音板		3,000															
	エントランス(B2)	コンクリート直均し下地 鋼製床組(K) フローリング(B) TC(B) VS(A)		FL+280W FL+430 V	100GB-R 60	EP	W	木天井(B)		3,000																
	観客席	コンクリート直均し下地 鋼製床組(K) フローリング(B)		FL+280W FL+430	100GB-R	EP	W	木天井(B)		3,000																
	巻わら室	コンクリート直均し下地 鋼製床組(K) フローリング(B)		FL+280W FL+430	100GB-R	EP	V	岩綿吸音板		3,800																
	器具庫(B2)	コンクリート直均し下地 VS(A)		FL+430V	60GB-R	EP	V	GB-R	EP	3,000																
	男子更衣室(B2) 女子更衣室(B2)	コンクリート直均し下地 VS(A)		V	60GB-R	EP	V	GB-D		3,000																
	看的室(1)(2)	コンクリート直均しの上 鋼製床組(K)(I) VS(A)		FL+430(+280)V FL+430	60GB-R	EP	V	FK	EP	3,000																
	MWC(B2) WWC(B2)	コンクリート直均し下地 鋼製床組(K) VS(A)		FL+280V FL+430	60GB-R(耐水仕様) メラミン不燃化粧板	EP	V	岩綿吸音材	洗面カウンター・化粧鏡 フース		2,400															
	水屋	コンクリート直均し下地 鋼製床組(K) VS(A)		FL+280V FL+430	60GB-R	EP	V	GB-D	流し台		2,400															
	廊下(B2)	コンクリート直均し下地 VS(A)		V	60GB-R	EP	V	GB-D		3,000																
	的場	安土砂 人工芝		FL+430	ECP	DP-U	FK	NAD																		
	空調機械室(B2)	コンクリート直均しの上 VS(A)		FL+430V	60GB-R	EP		GB-R	EP	3,000																
着工																										
竣工																										
監理																										
施工																										
N110079121001TSUA-ES3													日建設計										津市産業。 スポーツセンター建築工事		意 (通し番号) - 033	
																							内部仕上表(2)		No. N - 110097 -	

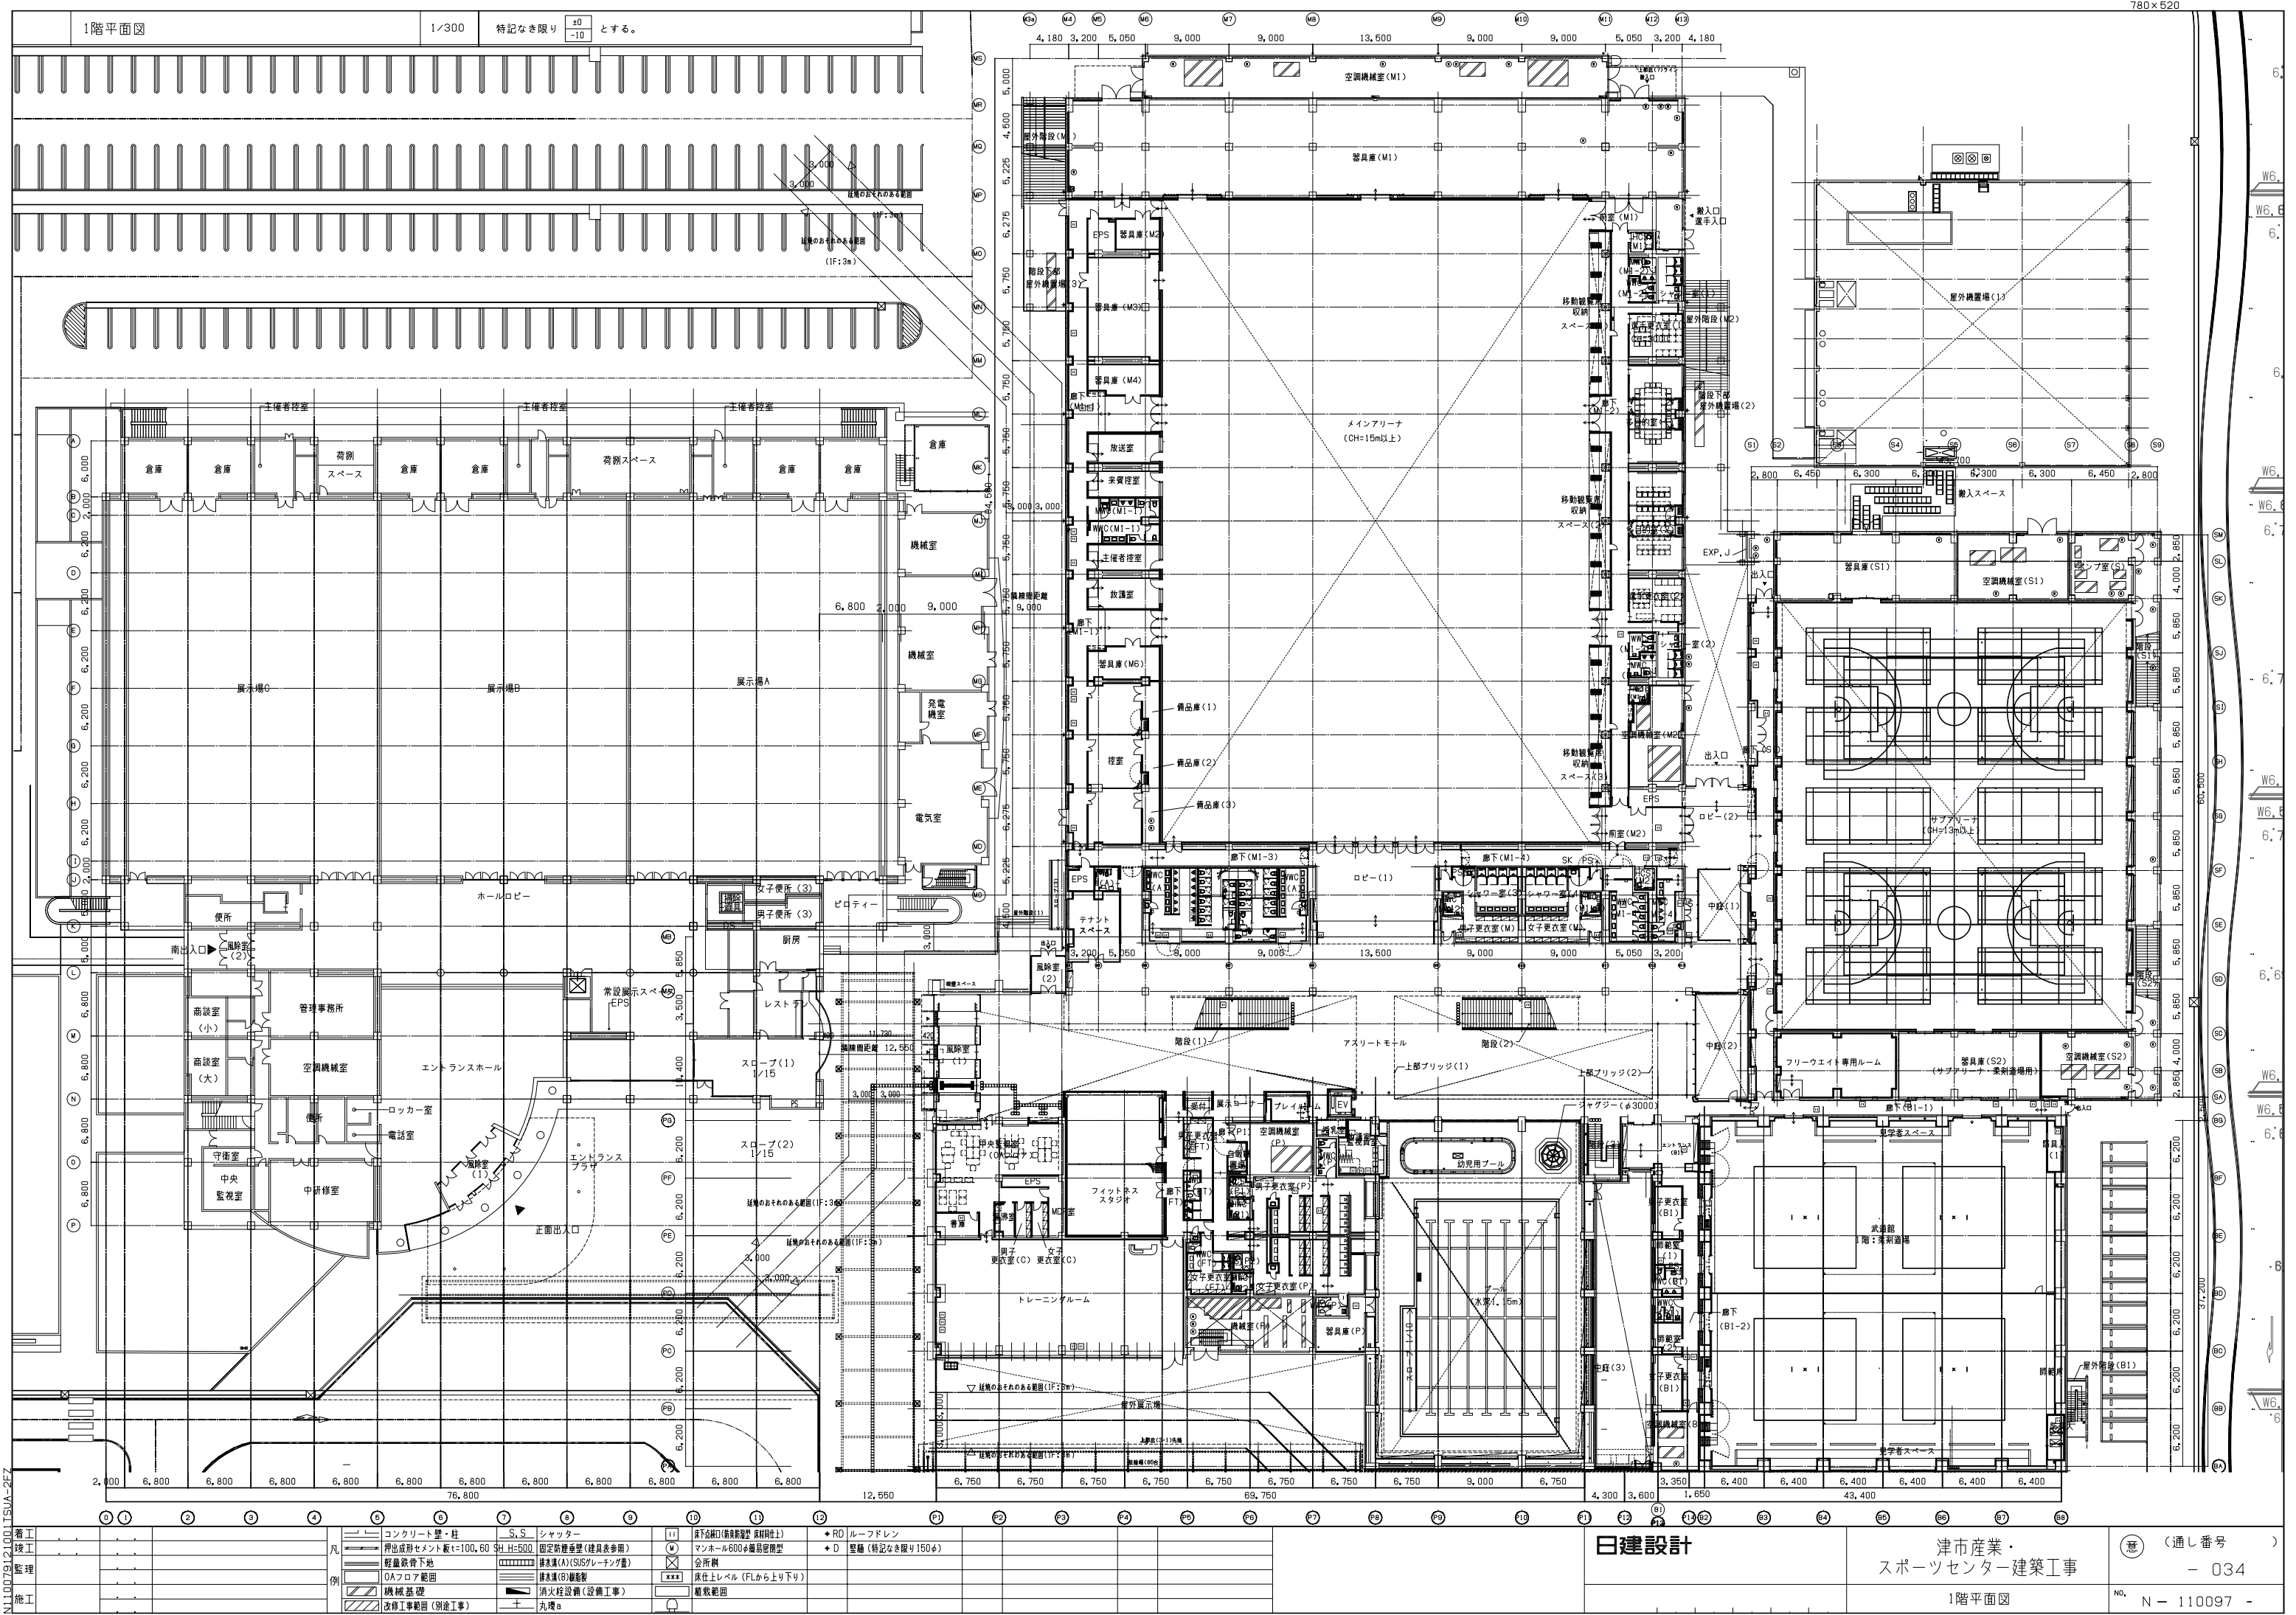

N110079121001.TSUA-2EZ


凡例	コンクリート壁・柱	S,S シャッター	床下設備口(器具設置型) 器具設置型	RD ルーフドレン
	押出成形セメント板<100,60	H=500 固定断熱壁(建具表参照)	マンホール600φ機器設置型	D 壁樋(特記なき限り150φ)
	軽量鉄骨下地	排水渠(A)(SISグレーチング蓋)	会所前	
	OAフロア範囲	排水渠(B)樹脂製	床仕上げレベル (FLから上り下り)	
	機械基礎	消火栓設備(設備工事)	相対範囲	
	改修工事範囲(別添工事)	丸境a		

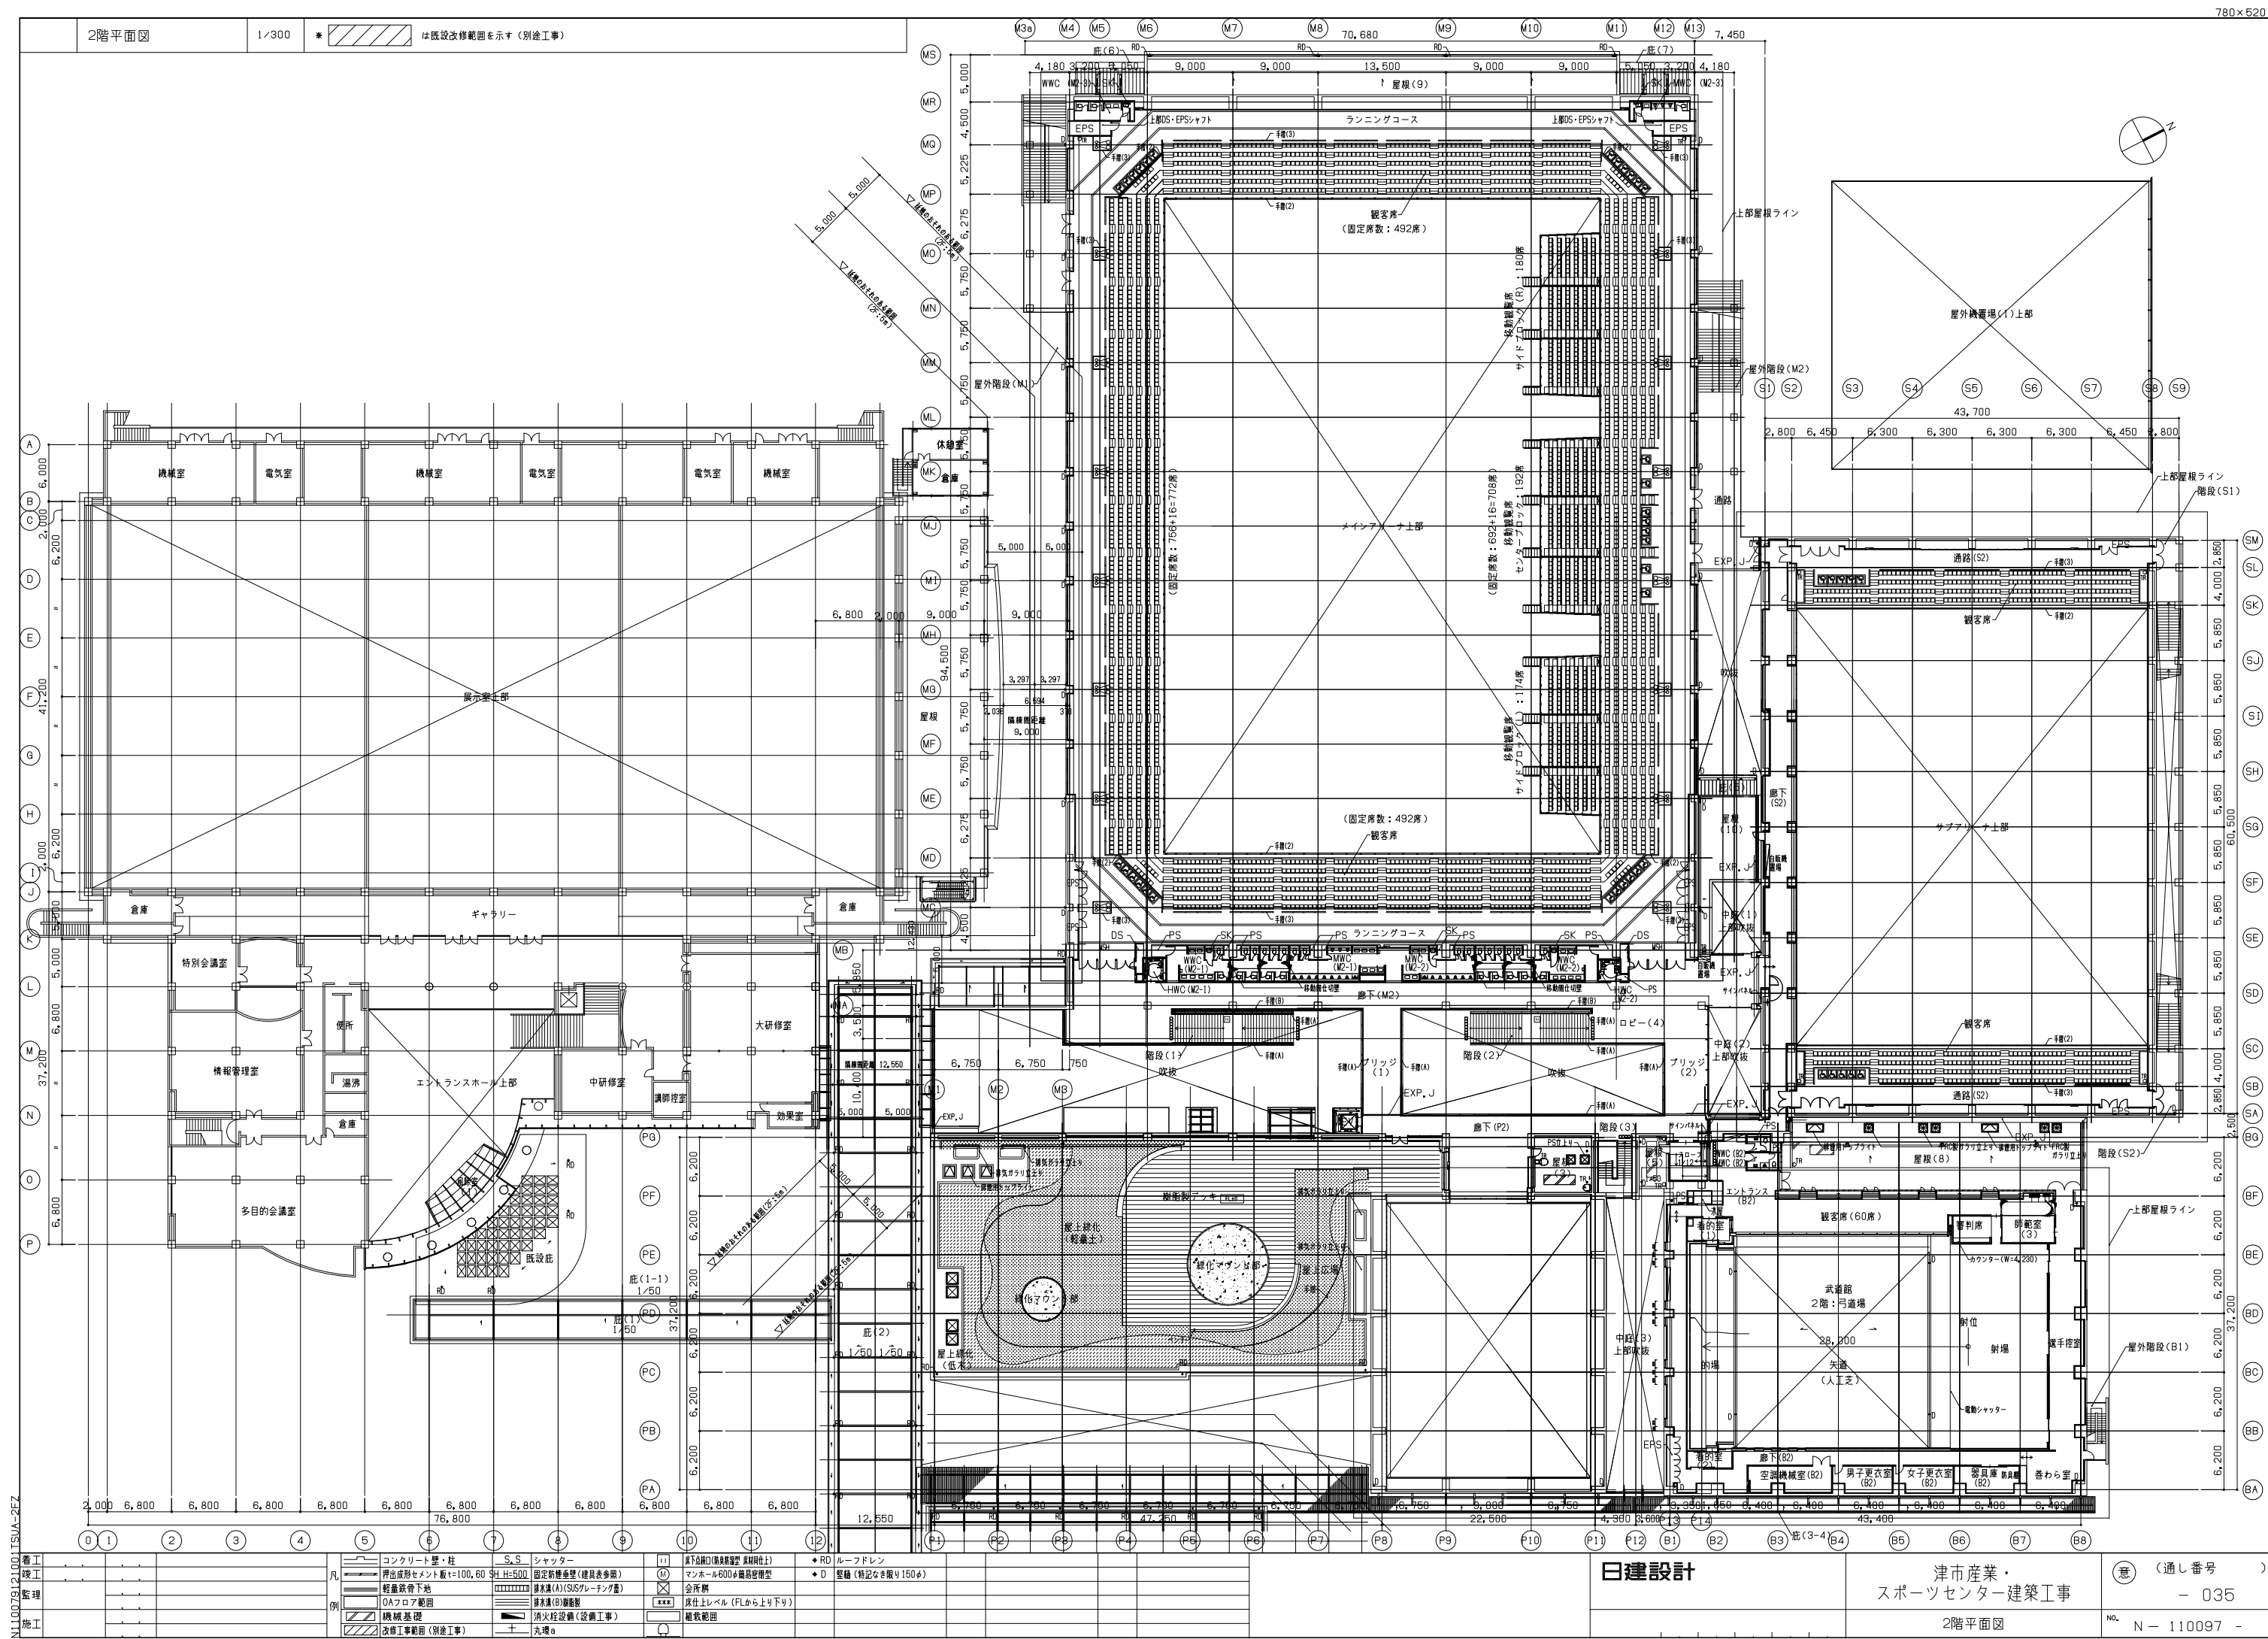

N110079121001TSUA-2E7

N110079121001SJA-2HFZ

780x520

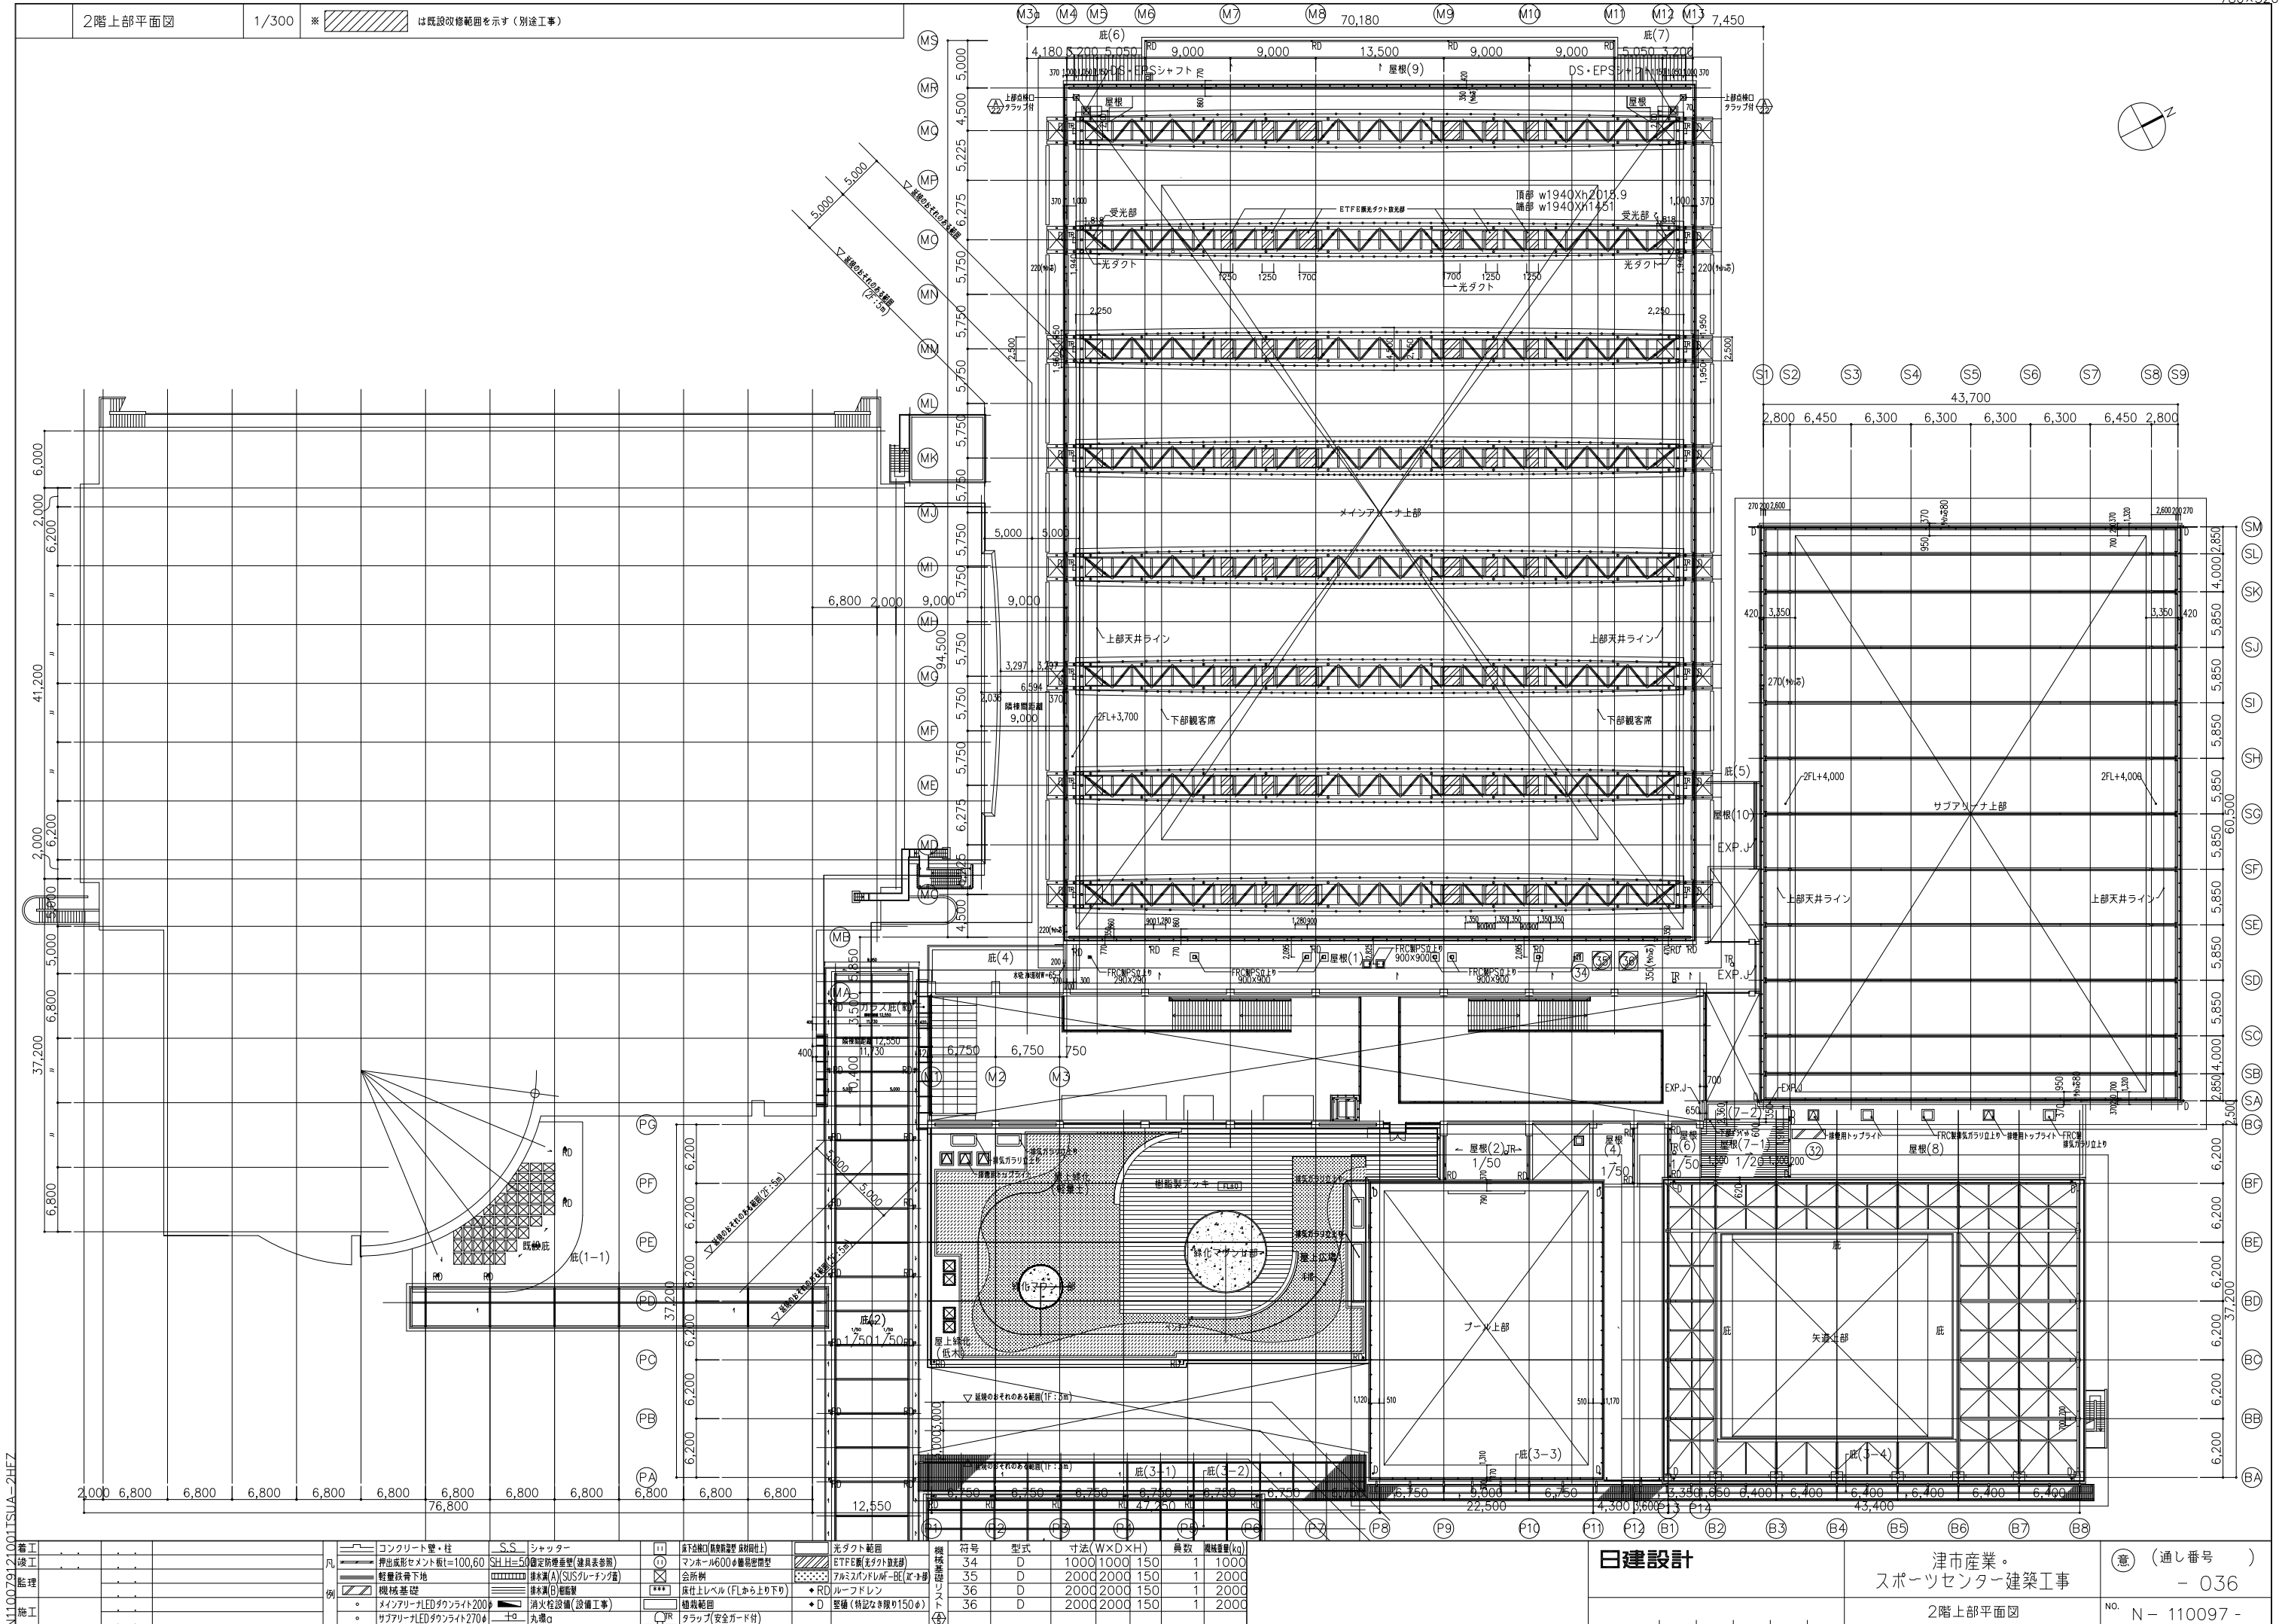

凡例	コンクリート壁・柱 ALC版 t=150,100 型出成形セメント板t=100,60 軽量鉄骨下地 OAフロア範囲 機械基礎	SS シャッター LGS リンクグリルシャッター SH H= 固定防壁型(建具表参照) MSH H= 可動防壁型(建具表参照) 排水溝(A)(SUSレーチング蓋) 排水溝(R) 樹脂蓋	11 床下合板(防虫防湿型 床材同仕上) 10 リンホール600φ 壁埋設型 X 会所軒 消火設備(設備工事) 防湿板(A)(B)(C) a溝a (b: 仮定実取付用金物)	100 床下合板(防虫防湿型 床材同仕上) RD ルーフドレン D 堅固(特記なき限り150φ)	日建設計 津市産業・ スポーツセンター建築工事 屋根伏図	(意) (通し番号) - 037 No. N - 110097 -
----	---	---	---	--	--	--------------------------------------